



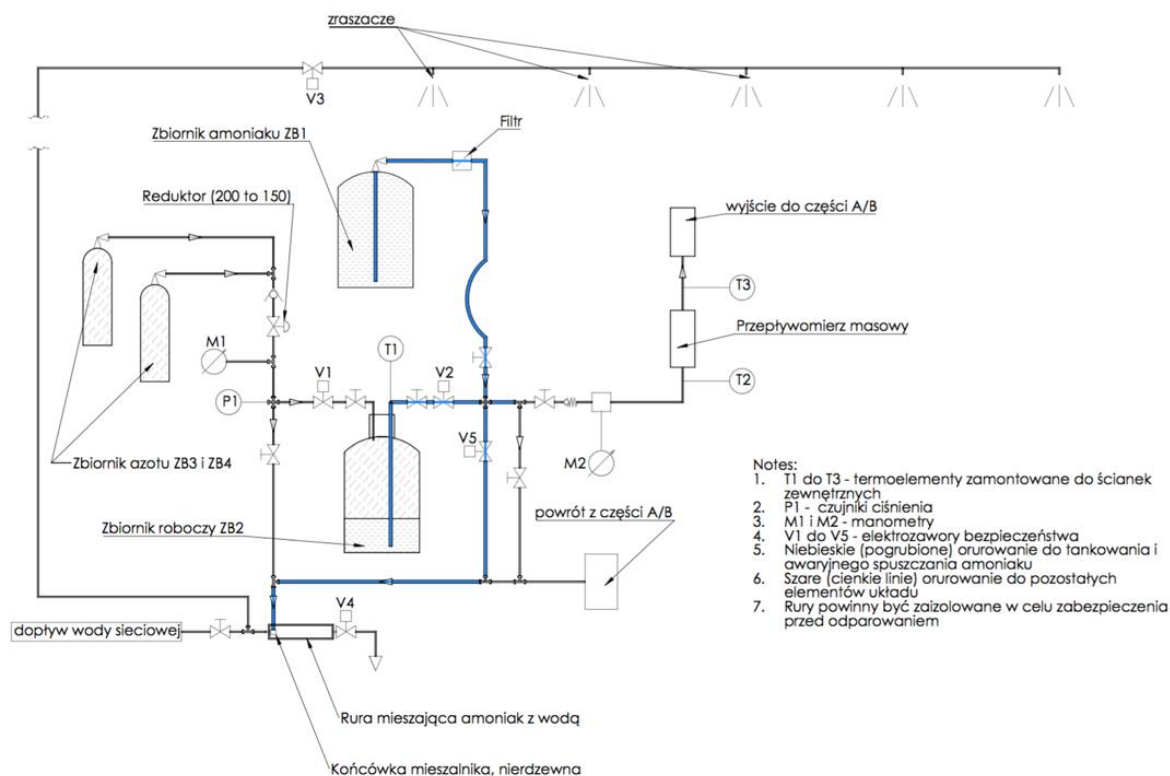


Rys. 1. Schemat ideowy głównych elementów układu do przygotowania i transportu amoniaku na potrzeby zasilania wtryskiwaczy amoniaku

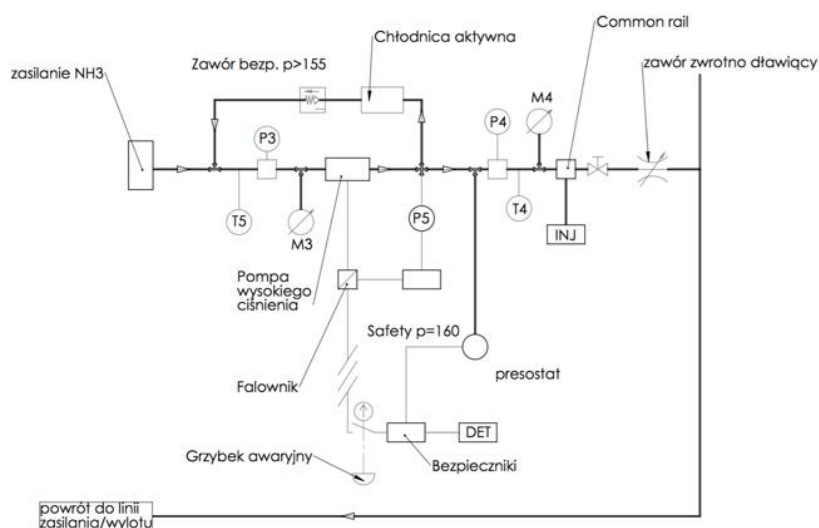

Rys. 2. Schemat ideowy linii wysokiego ciśnienia – wariant


Programme operated by:


Project consortium:

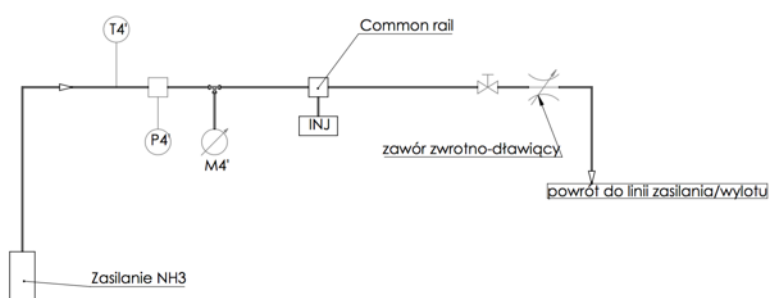

- Uwagi:
1. T4' - termoelement podłączony do ścianek zewnętrznych
 2. P4' - czujnik ciśnienia
 3. M4' - manometr
 4. Rury powinny być zaizolowane w celu zabezpieczenia przed odparowaniem

Rys. 3. Schemat ideowy linii wysokiego ciśnienia - wariant „B”

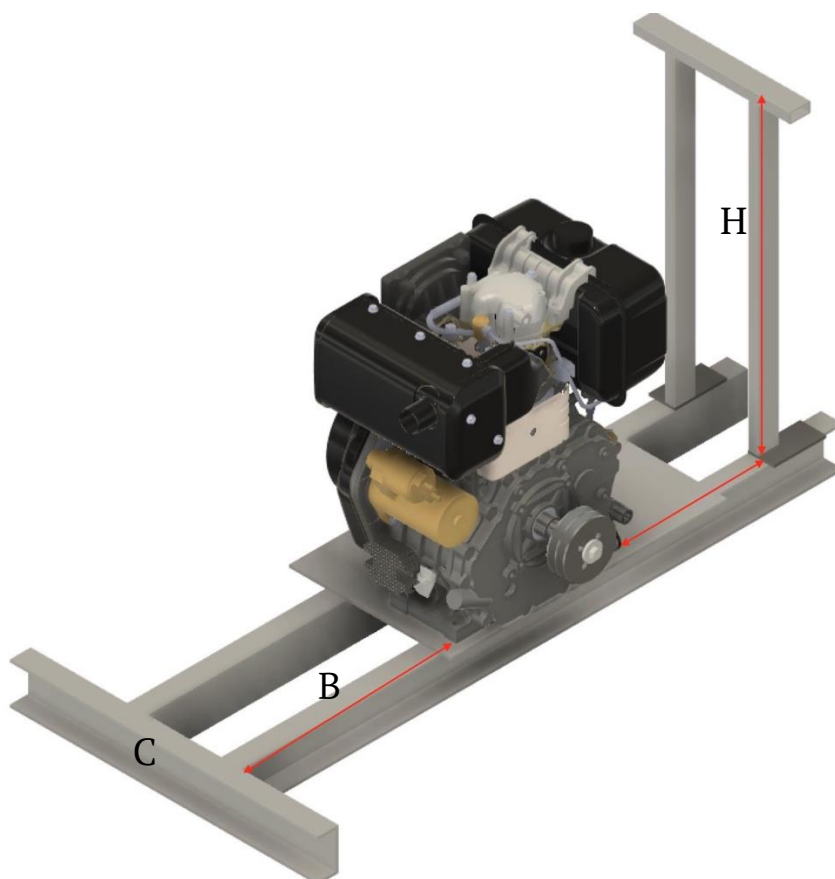

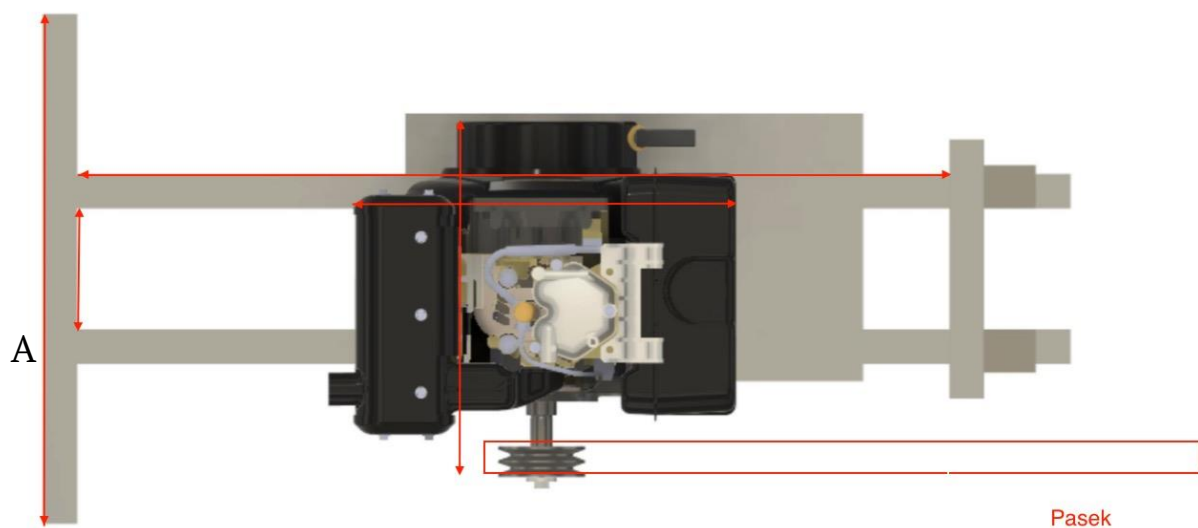

Rys. 4. Widok na rzuty ramy ciągnika rolniczego