


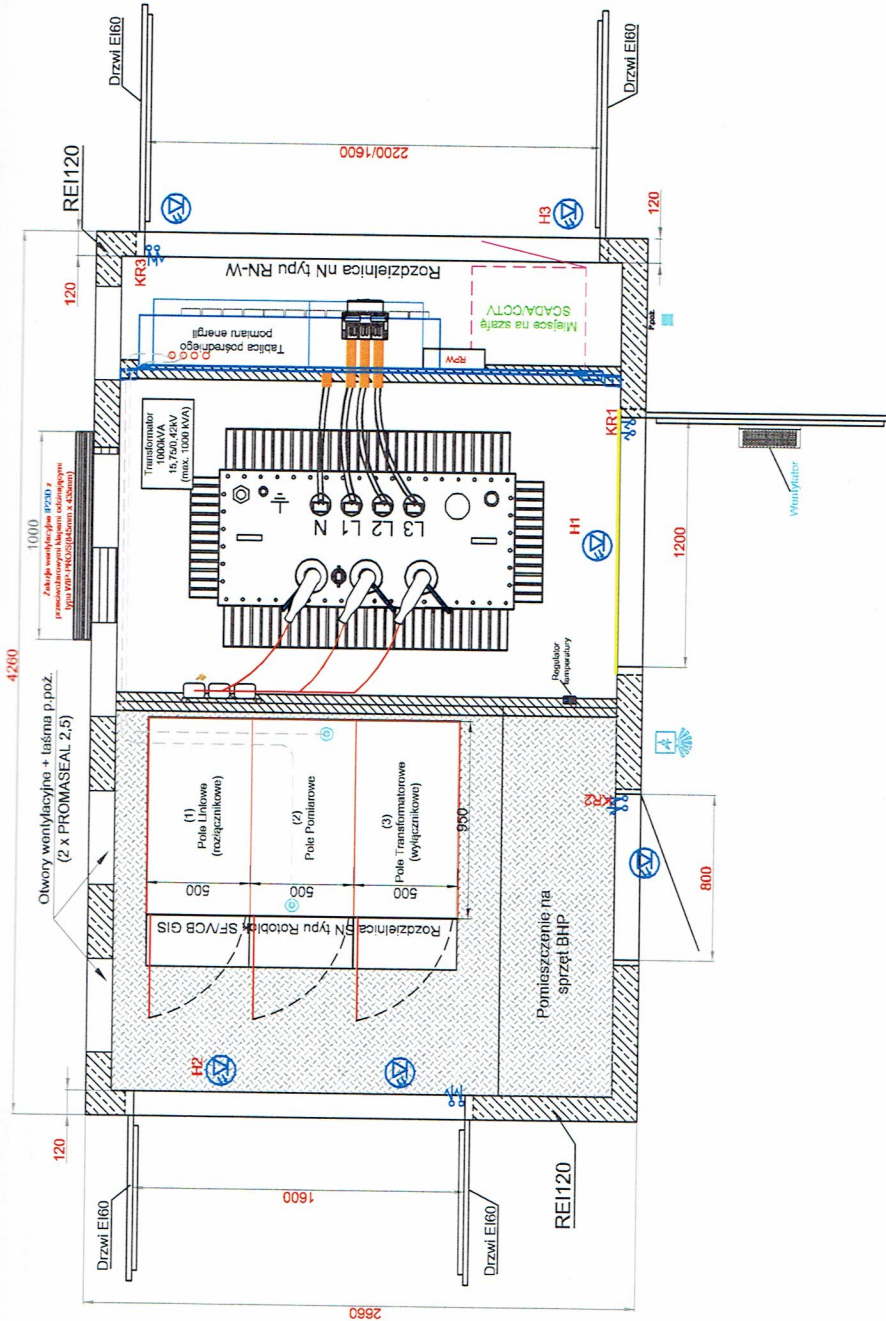

|                                                                                                                                       |                                                                                                  |  |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| <b>Producent:</b><br><b>ZPUE S.A.</b><br>ul. Jędrzejowska 79c<br>29-100 WŁOSZCZOWA<br>http://www.zpue.pl<br>e-mail: marketing@zpue.pl | <b>Investor:</b><br>EKO 100 Marek Pawelec                                                        |  | <b>Obiekt:</b><br>Kurowice, dz. nr 31/1 - PV EKO 100 |  |
|                                                                                                                                       | <b>Przedmiot opracowania:</b><br>Prefabrykowana stacja transformatorowa<br>typu Mzb2pp 20/1000-3 |  | <b>Data:</b><br>2022.06                              |  |
| <b>Nazwa rysunku:</b><br>Widok z góry<br>oraz rozmieszczenie aparatury.                                                               | <b>Skala:</b><br>1:35                                                                            |  | <b>Format:</b> A4                                    |  |
|                                                                                                                                       | <b>Projektował:</b><br>mgr inż.<br>Bartłomiej Lauks                                              |  | <b>Rysunek nr:</b> E2                                |  |
|                                                                                                                                       | <b>Opracował:</b><br>inż. Kamil Piwoński                                                         |  | <b>Uprawnienia:</b><br>SLK/6356/PWBE/16              |  |
| <b>Nr opracowania:</b> PB-2022-11026-01-00-WL                                                                                         | <b>Adaptował:</b><br>mgr inż.<br>Piotr Gorzkiewicz                                               |  | <b>Adaptowano do projektu:</b>                       |  |
|                                                                                                                                       | <b>Podpis:</b>                                                                                   |  |                                                      |  |

- Uwagi!**
- Stacja wykonana według normy PN-EN 62271-202, obliczeniowo określona klasa obudowy 10.
  - Stacja transformatorowa posiada klasyfikację IAC-AB-20KA-1s.
  - W niniejszym opracowaniu przyjęto transformator olejowy max. 1000KVA 15,75/0,42kV o wymiarach d x szer x wys 1800mm x 1100mm x 1900mm.
  - Jeżeli wymiary transformatora będą inne, gabaryty i parametry stacji mogą ulec zmianie.
  - Za dobór transformatora, wartości wkładów bezpiecznikowych SN i nN, parametrów przekładników, wartości uzłomienia oraz przekrojów i nazw obwodów odpowiadają projektant adaptujący.