
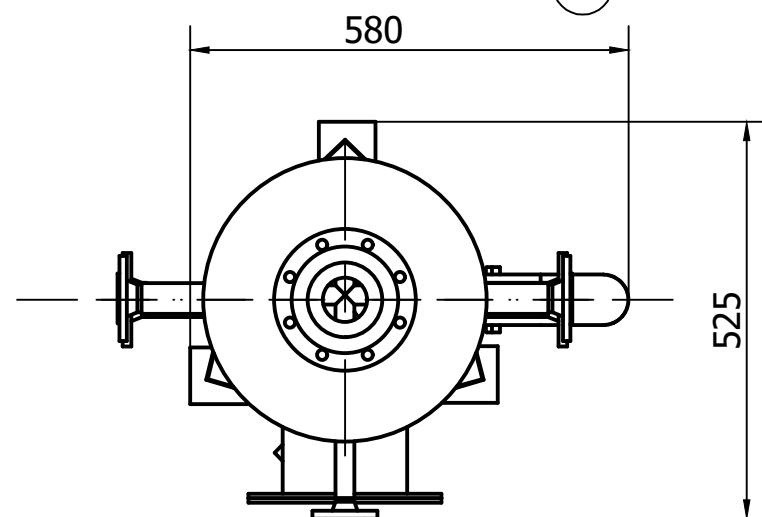
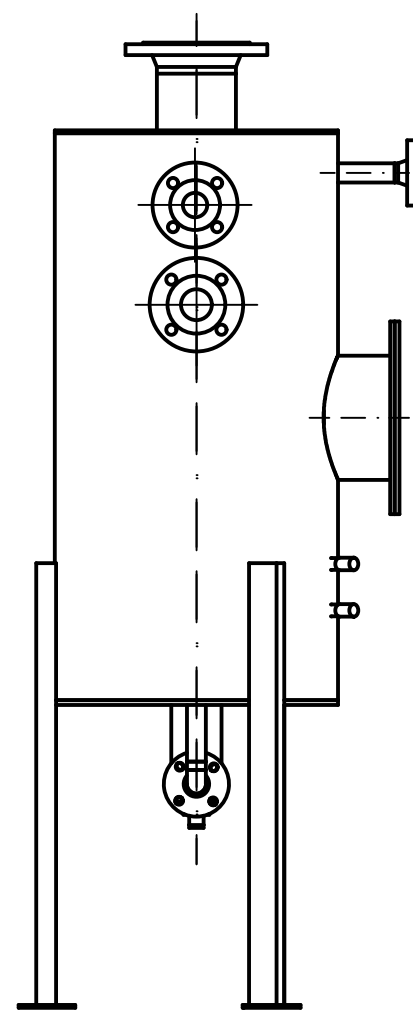
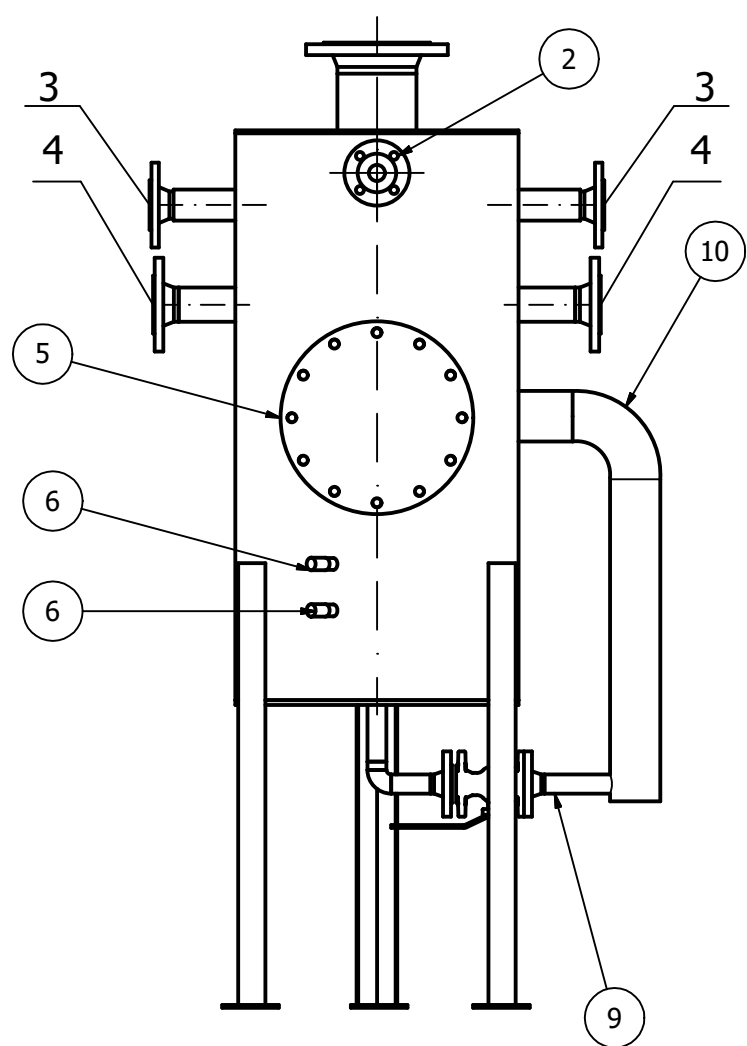


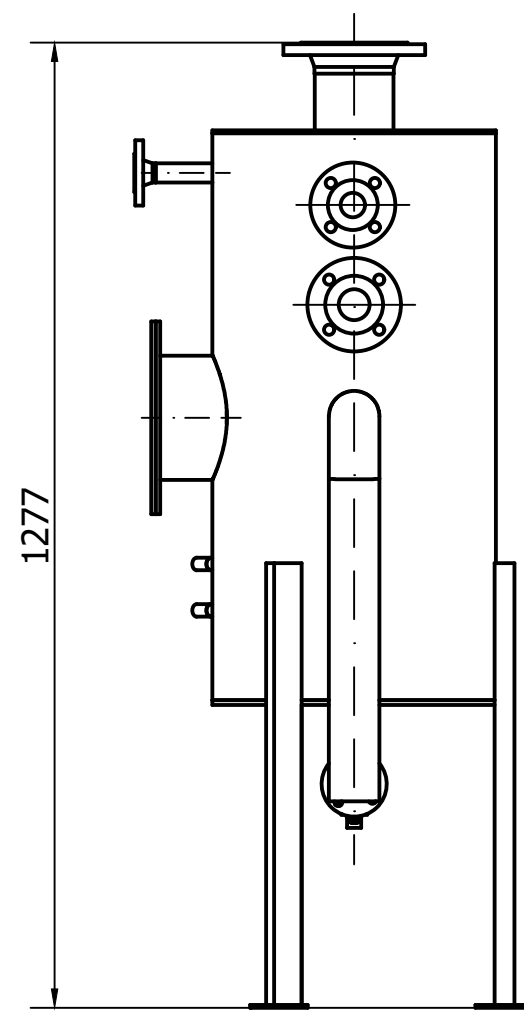

Materiał: Stal P265GH
MASA
Netto: 200 kg
Brutto: 300 kg

LISTA CZĘŚCI			
ELEMENT	IŁOŚĆ	NR CZĘŚCI	OPIS
1	1	DN125 PN16	Wyrzut
2	1	DN25 PN16	Woda chłodząca
3	2	DN40 PN16	Odsoliny
4	2	DN50 PN16	Odmulanie
6	2	Mufa 1/2"	Pomiar
7	1	DN25 PN16	Spust cz. 1
8	1	DN25 PN16, fig. 565	Zawór kulowy
9	1	DN25 PN16	Spust cz.2
10	1	DN80 PN16	Przelew

 Project Energy smart energy solutions	Project Energy Sp. z o.o. Al. Bohaterów Września 9, bud. 10 lok. 209 00-973 Warszawa	WAW.	28.02.2024
PROJEKT	Budowa układu kogeneracyjnego oraz remont kotłowni parowej na terenie zakładu SuperDrob S.A w Lublinie	SKALA	-
		NR RYS.	S-11
RYSUNEK	ROZPRĘŻACZ ODMULIN I ODSOLIN		
Projektant inst. sanit.	mgr inż. Marek Lasmanowicz	nr upr. WAM/0145/PWOS/14	podpis
Oprac. inst. sanit.	mgr inż. Marlena Długosz - Koper	nr upr. MAZ/0385/PWBS/21	podpis
Sprawdz. inst. sanit.	mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz	nr upr. 16/97/OL	podpis
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			