


AGREGAT PRADOTWÓRCZY


AGREGAT
400kVA 400/230, 50Hz



HOBAS

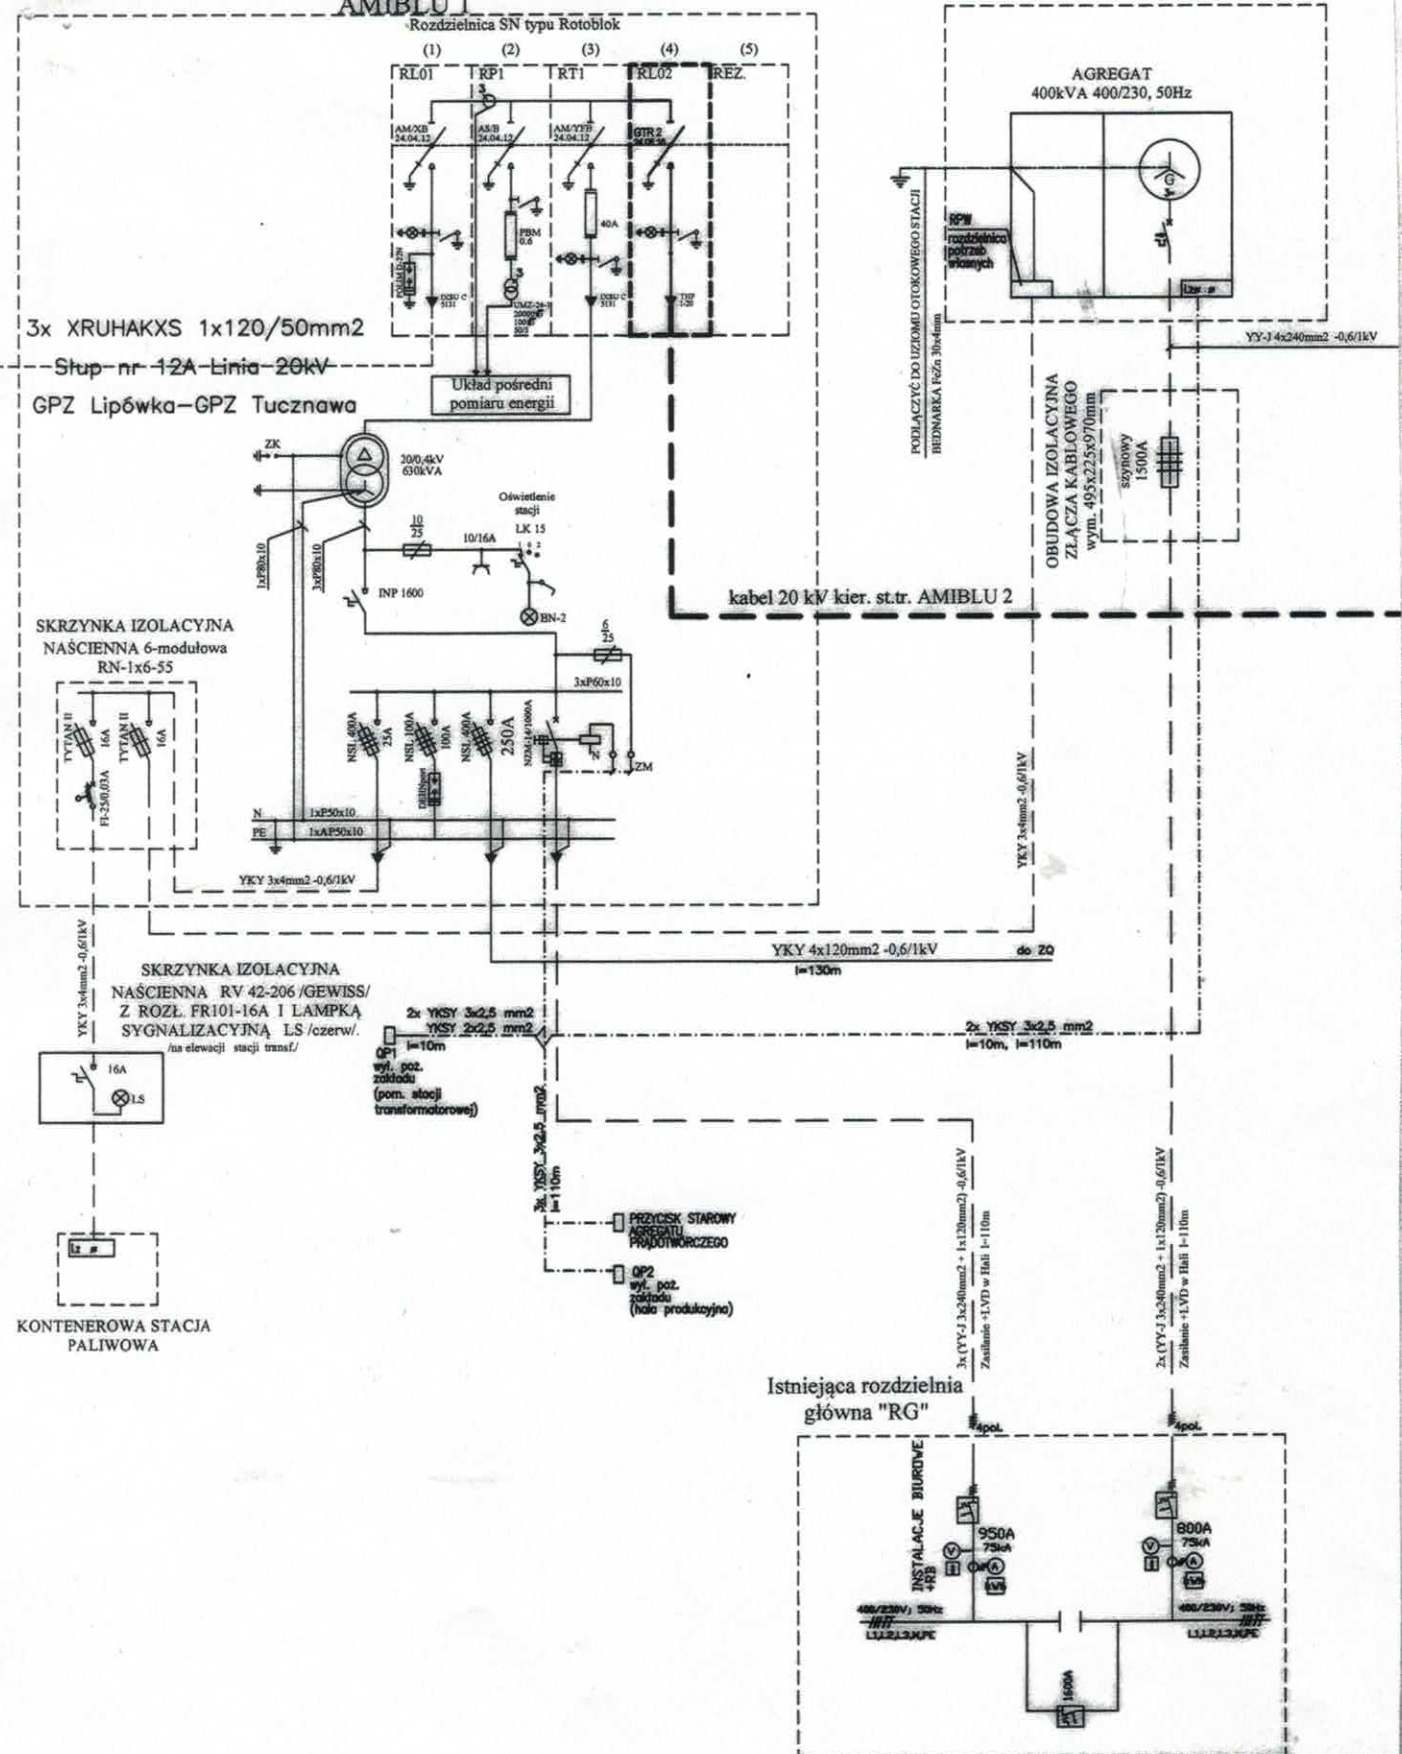

Stup nr 12A Linia 20kV
GPZ Lipówka-GPZ Tucznawa



AGREGAT



IZOLACYJNA
KŁOZKA KARBOWEGO
typu 495x325x970mm

1200mm
1500A

100

 $l=330\text{mm}$ 

TRANSFORMATOROWA 20/0,4kV



NAPIĘCIE SIECI: 20kV; 50Hz
 SYSTEM OCHRONY P/PQRA2
 - UZIEMIENIE



NAPIĘCIE SIECI : 400/230V; 50Hz
UKŁAD SIECIOWY W INSTALACJI : TN-C
SYSTEM OCHRONY : SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE



PROJEKTOWANA
ROZDZIELNICA "RG"



		H2020 System Płatny 50 i s.a. ul. Koszewska 11 01-532 Warszawa (Główna) / Polska	
 P.S. BUDOPROJEKT 14-204 KATOWICE ul. 1 Maja 11 tel. 41-2422 20-51-53 e-mail: biuro@budoprojekt.pl			
MIŁO WOSKOWO		DR SPINARSKI	
PROJEKTANT mgr inż. Szymon PIKUS	WYKONAWCA mgr inż. Szymon PIKUS		
OPRACOWAŁ mgr inż. Piotr KOTLIK	WYKONAWCA mgr inż. Szymon PIKUS		
PROJEKT zest. op. i. projektów technicznych	WYKONAWCA 130,00 zł		
WYKONAWCA WYKONANIE PRAC PROJEKTYWNO-PROJEKTOWYCH W OBLASCI SYSTEMÓW KANALIZACJI I WODOKANALIZACJI			
OPIS OBIEKT : - NAŁA PROJEKTOWA KANALIZACJI I WODOKANALIZACJI			
WYKONAWCA Schemat teorii zyskowania nominalnej mocy produkcyjnej			
WYKONAWCA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH	WYKONAWCA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH	WYKONAWCA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH	WYKONAWCA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH