



enie dz90 PEHD do istniejącego hydrantu nadziemnego DN80mm
 ektowanej sieci wodociągowej dz250PE RC.

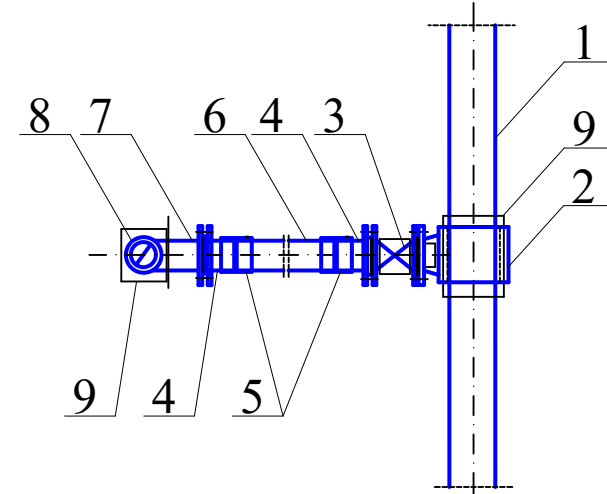


1. Projektowany rurociąg wodociagowy TYTAN typ 2/2 PE100-RC 250X14,8mm PN10 SDR17
2. Opaska do nawiercania HAKU z odcieciem kołnierzykowym do rur PE dz 250/80mm
3. Zasuwa kołnierzowa DN80mm AVK, długa F5, 02/60-0035 z przedłużeniem do zasuś (szytka) AVK trzpień stal ocynek, orzech żelazo sferoidalne
4. Tuleja kołnierzowa z PE100, 90/80, PN10 z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym z uszczeln. mufy
5. Mufa elektrooporowa dz90PE100, PN10.
6. Projektowany rurociąg wodociagowy dz90 PE100, PN10, SDR17
7. Kolano żelwne dwukołnierzowe DN80 ze stopką.
8. Istniejący hydrant naziemny AVK typ 84/93 N7 łamliwy (typ C), z podwójnym odcieciem, PN16
9. Betonowy blok podporowy.

Połączenie projektowanej sieci wodociągowej dz250 PE100 RC z istniejącą siecią wodociagową DN200 żeliwnej w ulicy Mickiewicza

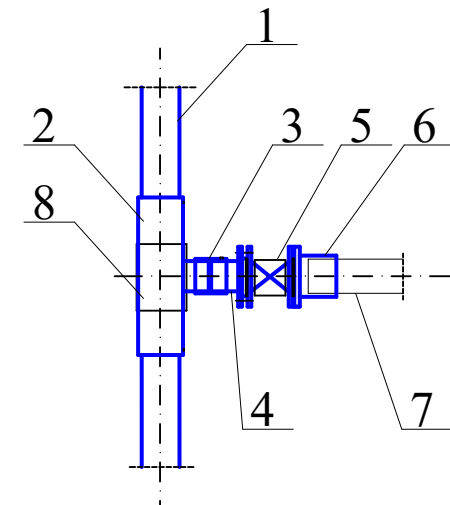


1. Projektowany rurociąg wodociagowy TYTAN typ 2/2 PE100-RC 250X14,8mm PN10 SDR17
2. Trójnik redukcyjny elektrooporowy d220x200 PE100 SDR17 PN10
3. Mufa elektrooporowa d200PE100, PN10.
4. Tuleja kolnierkowa z PE100, fi 200 PN10 z kolierzem luźnym stalowym galwanizowanym z uszczelką
5. Zasawa kolnierowa DN80mm AVK, długa F5, 02/60-0035 z przedłużeniem do zasuw (sztyca) AVK trzpień stal ocynek, orzech sferoidalne
6. Łącznik rurowo-kolnierzowy RK DN200
7. Istniejący rurociąg wodociagowy żeliwny DN200
8. Betonowy blok podporowy.

Połączenie projektowanej sieci wodociągowej dz250 PE100 RC
z istniejącą siecią wodociagową 110PVC żeliwnej w ulicy Mickiewicza

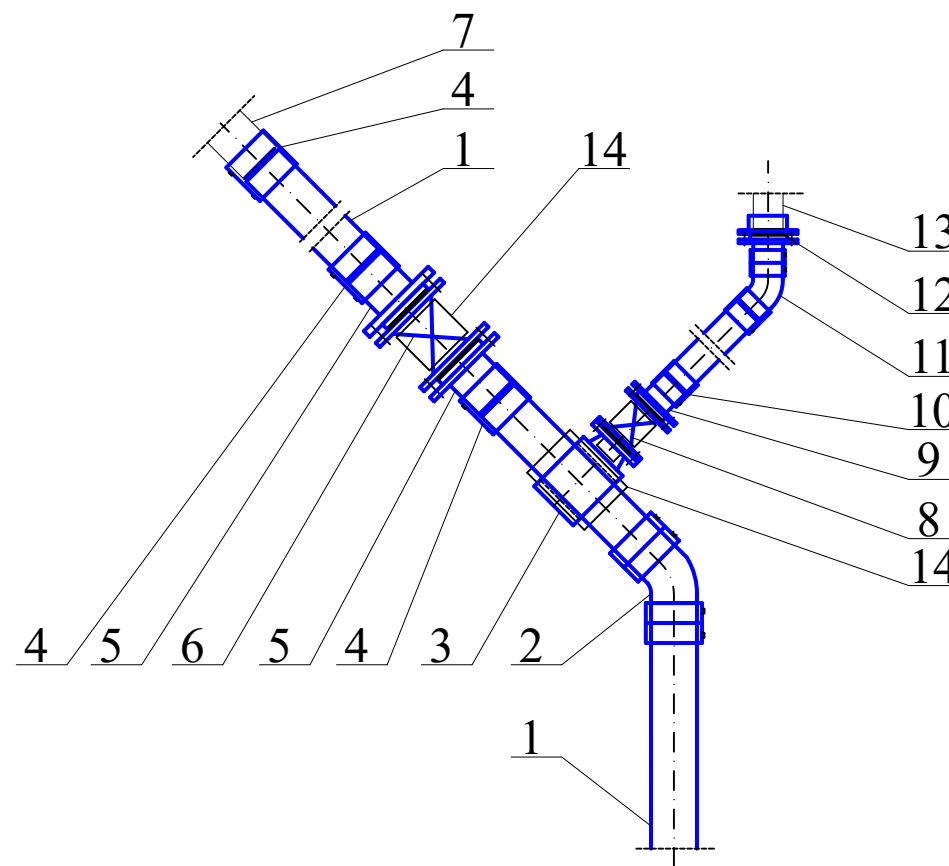

1. Projektowany rurociąg wodociagowy TYTAN typ 2/2 PE100 RC 250X14.8mm PN10 SDR17
2. Kolano elektrooporowe dz250 45st. PE100 SDR17 PN10
3. Opaska do nawiercania HAKU z odejsciem kolnierzymow do rur PE dz 250/100mm
4. Mufa elektrooporowa dz250PE100, PN10.
5. Tuleja kolnierzowa z PE100, fi 250 PN10 z kolierzem luznym stalowym galwanizowanym z uszczelka (sztyca) AVK trzpień stal ocynek, orzech żeliwo sferoidalne
6. Zasuwa kolnierzowa DN250mm AVK, długa F5, 02/60-0035 z przedłużeniem do zasuwy (sztyca) AVK trzpień stal ocynek, orzech żeliwo sferoidalne
7. Istniejący rurociąg wodociagowy dz 250 PEHD
8. Zasuwa kolnierzowa DN100mm AVK, długa F5, 02/60-0035 z przedłużeniem do zasuwy (sztyca) AVK trzpień stal ocynek, orzech żeliwo sferoidalne
9. Tuleja kolnierzowa z PE100, fi 100 PN10 z kolierzem luznym stalowym galwanizowanym z uszczelka (sztyca) AVK trzpień stal ocynek, orzech żeliwo sferoidalne
10. Mufa elektrooporowa dz110PE100, PN10.
11. Kolano elektrooporowe dz110 45st. PE100 SDR17 PN10
12. Kolnierz fi110 system 2000 DO RUR PE i PVC Hawle
13. Istniejący rurociąg wodociagowy 110PVC
14. Betonowy blok podporowy.

Połączenie projektowanej sieci wodociągowej dz250 PE100 RC
z istniejącą siecią wodociagową 250PEHD

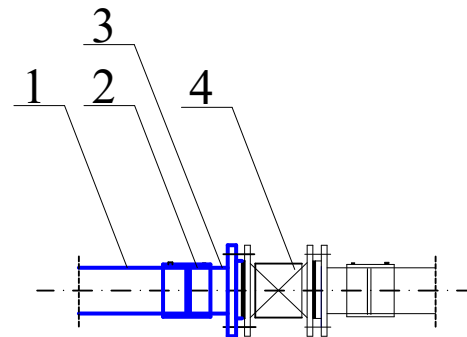

1. Projektowany rurociąg wodociagowy TYTAN typ 2/2 PE100-RC 250X14.8mm PN10 SDR17
2. Mufa elektrooporowa dz250PE100, PN10.
3. Tuleja kołnierzowa z PE100, fi 250 PN10 z kołnierzem luźnym stalowym galwanizowanym z uszczelką
4. Istniejąca zasawa kołnierzowa DN250mm AVK, długość F5. 02/60-0035

**BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
SUW- ZBIORNIK KAMIENNA GÓRA
ULICA MICKIEWICZA W LUBANIU.
Obręb 0005, AM5, AM6, LUBAŃ**

TEMAT/OBIEKT/ADRES: "PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ ZBIORNIK WODY: SUW - KAMIENNA GÓRA" dz. nr 29, 30, 111, 132, AM5; 1/2, 1/1, AM6; Obręb 0005 LUBAŃ.			
TYTUŁ RYS. SCHEMATY MONTAŻOWE WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH		SKALA: -	
INWESTOR LUBAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIOGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. 59-800 LUBAŃ, ULICA MIKIEWICZA 1A.		NR RYS: 3	
BRANŻA SANITARNIA			
PROJEKTANT MGR INŻ. MAREK ŚWIECICKI NR UPR.: 340/DOŚ/12, DOŚ/IS/0161/04. Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna.		Data opracowania: GRUDZIEŃ 2023r	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY MGR INŻ. JANUSZ CZUSZEK NR UPR.: 2013/89,2530/04, DOŚ/IS/0178/01. Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna.		Data opracowania: GRUDZIEŃ 2023r	Podpis: