


WIDOK ELEWACJI- stan projektowany

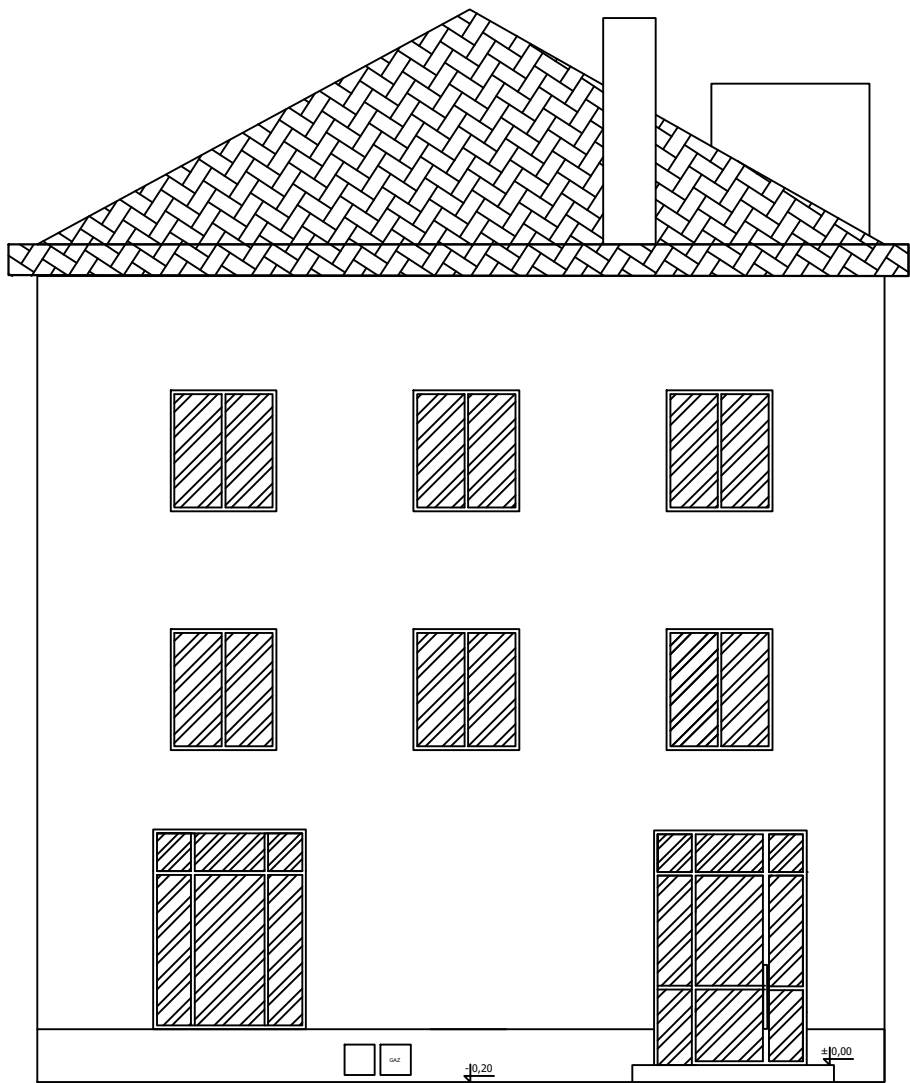

Drzwi wejściowe zgodnie z § 62. [Warunki techniczne wejść] o min. szerokości otworu skrzydła głównego 0,9 m w świetle. Zalecane 1 m z uwagi na dostępność dla osób niepełnosprawnych. Otwierane na zew.

§ Szkło podwójnie bezpieczne,
§ Szkło zgodnie z 295. [Skrzydła drzwiowe – sposób oznakowania i materiał] Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny być oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo użytkowników w przypadku stłuczenia.

ELEMENT WYKONCZENIA	RODZAJ MATERIAŁU	KOLOR
Cokół	tynk mozaikowy	szary
Ściana zewnętrzna	tynk akrylowy	dostosowany do istniejącego
Parapety	parapety stalowe	antracyt