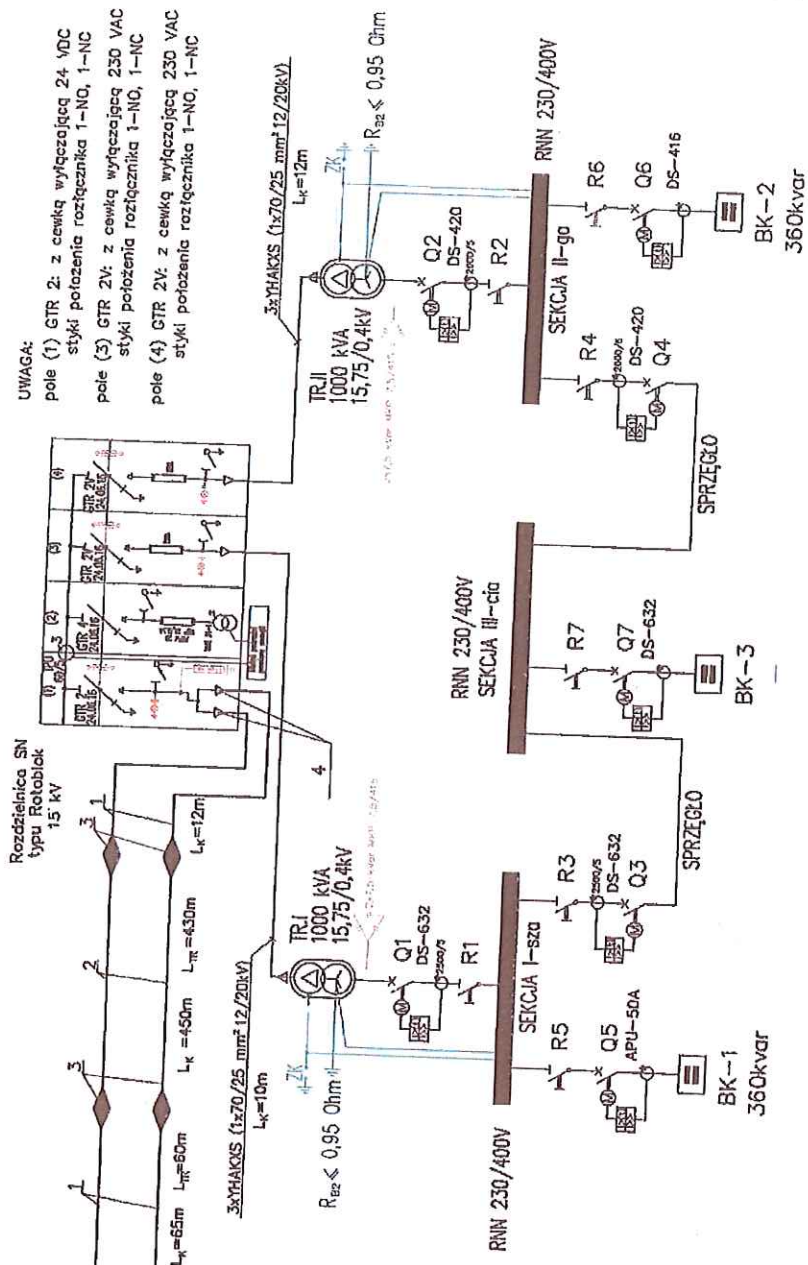
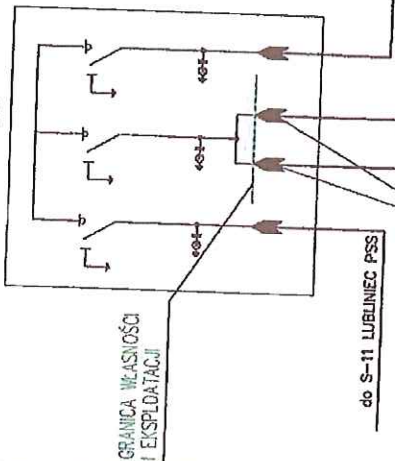


RD-3/S-201
2 TPM-W LLL

- 1 - 2x(3xUHAKXS 1x120/50mm² 12/20kV)
- 2 - 2x(HAKFta 3x120mm²)
- 3 - muła przelotowo-przełściowa OSE-seria 93-AF-600
- 4 - głowica konektorowa 430TB z głowicą sprzęgającą 300PB (Euramid)

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA:

— strona SN: uziemienie ochronne

— strona nN: samoczynne wyłączenie zasilania

układ sieciowy TN-C-S

POCZĄTKI ZDOLNOŚCI I WYKONANIE PRACY IDENTYFIKACJA PRZYŁĄCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO "HYDROELEKTRYCZNA S.A." W ILSZCZU
KRAJOWA STACJA

Schemat idealowy zasilania w energię elektryczną

WYKAZ	OPISOWAŁ	MIEJ WŁASZCZAŚCIWI	FIGURA
			5