
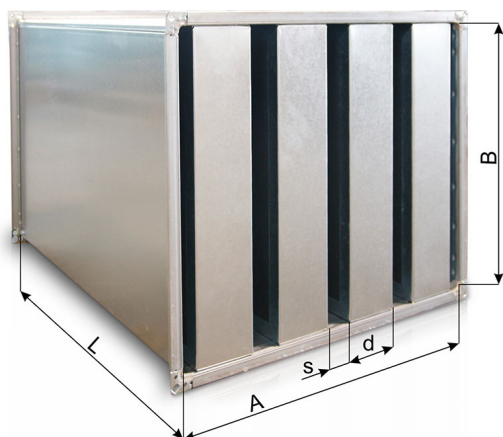


Producent urządzeń wentylacyjnych

TAP11-AA-600x350x500

Dobór tłumika:


Szerokość tłumika	A=	600 mm
Wysokość tłumika	B=	350 mm
Długość tłumika	L=	500 mm
Grubość kulis	d=	100 mm
Ilość kulis	i=	3 szt.
Odległość między kulisami	s=	100 mm
Typ kulis	tk=	A absorpcyjne
Zakończenie kulisy	zk=	A bez owiewki
Klasa szczelności obudowy	KL=	A
Materiał	P=	SO stal ocynkowa
Ciężar	m=	16 kg

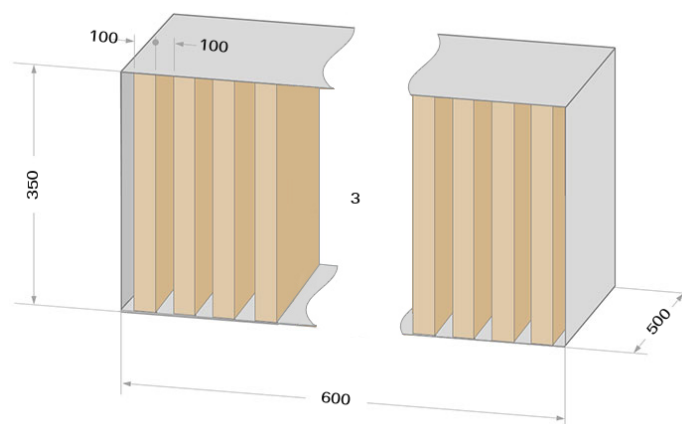

Parametry przepływu:

Przepływ objętościowy powietrza	V=	3200 m ³ /h
Predkość powietrza	w=	8.5 m/s
Strata ciśnienia	dp=	26 Pa
Szumy własne	Lw=	33 dB(A)

Skuteczność tłumienia:

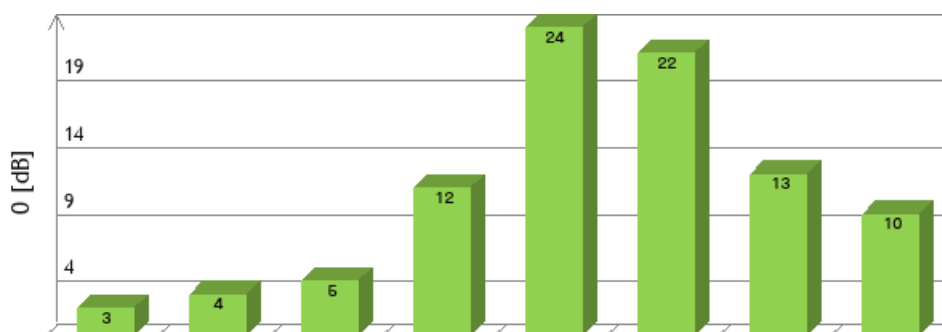

Częstotliwość:

Skuteczność tłumienia:

f=	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	[Hz]
Dt=	3	4	5	12	24	22	13	10	[dB]



Smay sp. z o.o.
Podłęża 678, 32-003 Podłęża
tel.+48 12 378 1 800
fax+48 12 378 1 888
www.smay.pl

Producent urządzeń wentylacyjnych

Zestawienie

Typ tłumika	Ilość	Oznaczenie tłumika	Nazwa inwestycji
TAP11-AA-600x350x500	1		-