

Łomża, dnia 28.05.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KPO-GOZ/2/05/2025

Nazwa zamówienia:	Zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW
Nazwa i adres Zamawiającego:	Armapak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Ul. Towarowa 41, 18-400 Łomża KRS 0000557877 NIP 7182099722
Tytuł projektu	<i>„Wdrożenie w Armapak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. innowacji środowiskowej celem transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”</i>
Nr wniosku o dofinansowanie	<i>KPOD.01.13-IW.01-0221/24</i>

I. DANE OGÓLNE

I.1 Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego:

 Marcin Truszkowski- tel. 509 951 194, e-mail: m.truszkowski@armapak.pl

 Arkadiusz Nitkowski- tel. 502 248 208, e-mail: a.nitkowski@armapak.pl

I.2 Tryb udzielania zamówienia:

1. Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy prowadzone jest w trybie procedury ogłoszenia zapytania ofertowego i porównania ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartość kwoty 750 000 euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
3. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

I.3 Data i miejsce opublikowania zapytania ofertowego:

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w następujący sposób: zapytanie umieszczono na stronie internetowej

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>

I.4 Zasady komunikowania się z Zamawiającym:

I.4.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności.

I.4.2. Wykonawcy do upływu terminu składania ofert mogą wnioskować o wyjaśnienia lub uszczegółowienia dotyczące treści zapytania ofertowego pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności.

Szczegółowa instrukcja sposobu przekazywania pytań za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, dostępna jest pod adresem: https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Pomoc BK2021 PDF wer. 12.04.2023”.

Zaleca się żeby jednocześnie zapytanie zostało przesłane na adres mailowy: m.truszkowski@armapak.pl, a.nitkowski@armapak.pl

Pytania wraz z odpowiedzią Zamawiający opublikuje na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>. Wyjaśnienia i odpowiedzi stanowić będą integralną część Zapytania ofertowego.

I.4.3. Zamawiający informuje, że w przypadkach uzasadnionych może zmienić/ uzupełnić treść Zapytania ofertowego. Informację o zmianie Zamawiający opublikuje na stronie internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe. Jeżeli zmiana będzie wymagała przedłużenia terminu składania ofert z uwagi na zakres wprowadzonych zmian, Zamawiający przedłuży ten termin.

I.4.4. Zaleca się bieżącą weryfikację stron internetowych, na których zamieszczono zapytanie ofertowe do upływu terminu składania ofert celem uwzględnienia dokonanych wyjaśnień lub modyfikacji w treści składanej oferty.

I.5 Definicje:

Zamawiający- Armapak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łomży

Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1 Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW (zwana dalej: „Instalacją”) w ramach projektu pt. „Wdrożenie w Armapak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. innowacji środowiskowej celem transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym” nr KPOD.01.13-IW.01-0221/24 (zwany dalej: „Projektem”), realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - Inwestycja: A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ.

II.2 Opis Przedmiotu zamówienia:

1. Planowana do zakupu Instalacja musi być fabrycznie nowa.
2. Planowana do zakupu Instalacja musi posiadać oznaczenie CE (Conformité Européenne). Przez oznaczenie CE (Conformité Européenne) rozumie się deklarację producenta, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia zasadnicze wymagania określone najczęściej w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) - wprowadzających do polskiego prawa tzw. dyrektywy nowego podejścia.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
 - a. opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt budowlany) dla instalacji fotowoltaicznej, spełniającej wymogi wynikające z przepisów prawa budowlanego, prawa energetycznego oraz przepisów technicznych, sporządzony i podpisany przez branżystę budowlanego ze stosownymi uprawnieniami wymaganymi przepisami prawa wraz z pozytywną opinią Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowany na bazie koncepcji technicznej urządzeń wykonanej w dedykowanym programie (np.: PVsol, PVsyst, Designer, EasySolar, itp.),
 - b. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń niezbędnych do wykonania Instalacji, przyłączenia i odbioru Instalacji przez OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego)
 - c. dostawa paneli fotowoltaicznych oraz wszystkich elementów składowych systemu PV oraz materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia, wg specyfikacji określonej poniżej
 - d. montaż Instalacji- paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi elementami systemu PV
 - e. doprowadzenie przewodów AC do miejsca przewidzianego na licznik OZE, wybudowanie przyłącza Instalacji
 - f. rozruch techniczny, pomiary
 - Po zakończonej instalacji należy bezwzględnie wykonać pomiary, które powinny być potwierdzone podpisanym protokołem.
 - Uruchomienie instalacji PV powinno się odbyć zgodnie z wytycznymi jakie stawia IEC PN-EN 62446-1 (w Polsce: PN-EN 62446-1:2016):

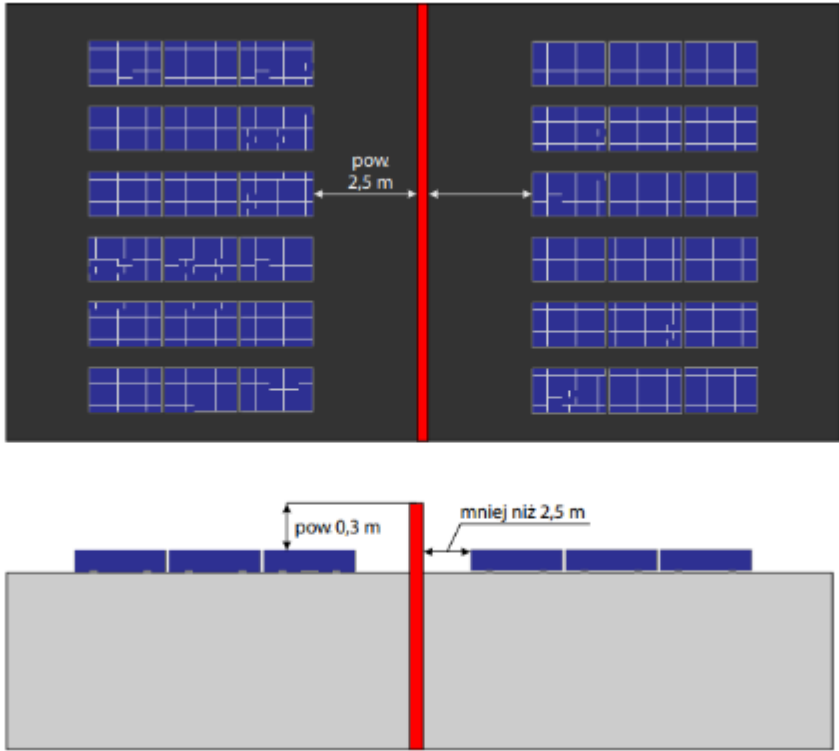
„Systemy fotowoltaiczne przyłącza do sieci – Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, testów rozruchowych i inspekcji”. Instalacja powinna zatem zostać sprawdzona z listą punktów, które zawiera norma i które należy sprawdzić przed uruchomieniem systemu PV

- Przed podłączeniem do sieci muszą zostać przeprowadzone testy akceptacyjne obejmujące test napięcia otwartego oraz test prądu zwarciovego
 - Po podłączeniu instalacji do sieci musi zostać przeprowadzony test odbiorowy prądu stałego wraz z pomiarem wskaźnika wydajności instalacji i porównaniu go z wartością podaną w umowie,
 - Po podłączeniu instalacji do sieci musi zostać przeprowadzony test dostępności mający na celu potwierdzenie prawidłowej pracy Instalacji.
- g. dodatkowo obowiązkiem Wykonawcy w ramach Przedmiotu zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla nie mniej niż 4 operatorów z obsługi Instalacji, które zostanie przeprowadzone w zakładzie Zamawiającego bezpłatnie.
- h. wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do zgłoszenia do operatora sieci
4. Planowana do zakupu Instalacja musi zawierać co najmniej następujące komponenty i parametry techniczne (specyfikacja):

Moc Instalacji	nie mniej niż 49 kWp, nie więcej niż 50 kWp
Liczba modułów	do 95 szt.
Rodzaj paneli fotowoltaicznych	Panel monokrystaliczny, czarna rama
Moc jednego modułu	500-550W
Sprawność panelu PV	Minimum 22%
Powierzchnia jednego panela	Max. wymiary 2094x1134 mm
Inne cechy modułów	<ul style="list-style-type: none"> – Moduły o klasie A uzyskanej w testach odporności ogniowej (źródło: podzbiór testów UL 790 o numerze UL1703 dla Europy oznaczenie IEC 61730-2), – Moduły spełniające wymagania IEC 61215 (moduły monokrystaliczne) mają wytrzymać uderzenia gradowe kul gradowych o średnicy

	– do 25 mm bez uszkodzeń
Moc falownika/falowników	Do 50 KW
Liczba falowników	Max. 2 szt
Liczba faz inwertera	3
System montażowy	Lekka konstrukcja grzana na dach pokryty papą
	<ul style="list-style-type: none"> – Konstrukcja pod kątem 15 stopni – Przygotowanie i montaż konstrukcji nośnej pod montaż paneli fotowoltaicznych, wymiary konstrukcji dostosowane do ilości zastosowanych paneli, rodzaj konstrukcji dostosowany do miejsca instalacji – Konstrukcja wsporcza Instalacji ma posiadać Krajową lub Europejską Ocenę Techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej
Możliwość komunikacji	Tak
Wejścia i wyjścia cyfrowe	Tak
Warianty komunikacyjne	Lan, WI-FI
Powierzchnia instalacji	Powierzchnia generatorów PV do 237,5m ²
Przekładniki	Tak
Osprzęt elektryczny	Gniazdka/mufy, inne : w miarę potrzeby
Kable	<ul style="list-style-type: none"> – Wykonywanie połączeń za pomocą szybkozłączy jednego typu i jednego producenta na jednej instalacji w ramach jednego połączenia – Należy stosować metalowe kanały kablowe – Przewody między modułami prowadzone w dodatkowych ostonach, trwale przymocowanych do dachu – Konstrukcja i materiał oston linii kablowych tak dobrane, aby chroniły kabel przed zagrożeniami wywołanymi czynnikami zewnętrznymi
Wykonanie zabezpieczeń	zabezpieczenia AC zabezpieczenia DC

	<p>zabezpieczenia PPOŻ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przeciwdziałając przepięciom występującym w wyniku powstawania wyładowań atmosferycznych Instalacja musi być chroniona przez uziemienie zewnętrzne, tj. instalację odgromową, przy czym w przypadku budynku z własnym uziemieniem odgromowym Instalacja powinna zostać zamontowana z zachowaniem minimalnej odległości separacyjnej (zachowana powinna zostać minimalna odległość między elementami instalacji PV a instalacji odgromowej) obliczonej zgodnie z normą PN-EN 62305-3-2011 - Instalacja musi mieć prawidłowo wykonane uziemienie wewnętrzne służące wyrównywaniu potencjałów instalacji fotowoltaicznej - Zapewnić należy połączenie wyrównawcze modułów i falownika - W przypadku wystąpienia w instalacji więcej niż dwóch połączeń równoległych łańcuchów modułów fotowoltaicznych należy zastosować po stronie DC odpowiednie zabezpieczenia nadprądowe w postaci dobranych i dedykowanych specjalnie dla DC bezpieczników posiadających charakterystykę gPV, - po stronie AC falowniki należy zabezpieczyć nadprądowo przed potencjalnym prądem zwarciovym od strony sieci - Jako ochronę uzupełniającą należy zastosować w wyłączniki różnicowo-prądowe RCD typu B o prądzie zadziałania powyżej 100 mA
Wykonanie projektu powykonawczego	TAK
Przyłączenie instalacji do OSD	TAK
Uregulowanie kwestii formalno - prawnych	TAK(zgłoszenie do OSD, Komendanta PSP)
Dodatkowo wymagane	Zabezpieczenia PPOŻ, według potrzeb dostosowanie instalacji odgromowej, instrukcja obsługi odśnieżania dachu z Instalacją
Gwarancja (dotyczy parametrów pracy Instalacji i wymiany części wadliwych)	Na panele: minimum 15 Lat Na falownik: minimum 10 lat Na montaż Instalacji: minimum 7lat Gwarancja na panele fotowoltaiczne w zakresie utraty mocy: 25 lat

	<p>Jeśli Wykonawca warunkuje utrzymanie gwarancji wymaganym przeglądom serwisowych muszą być one uwzględnione w ofercie przez okres trwania deklarowanej gwarancji : przegląd co rok Czas reakcji serwisowej : max. 12h</p>
<p>Inne</p>	<p>Deklaracja zgodności CE: Tak</p>
<p>Pozostałe cechy Instalacji</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Instalacja musi zapewnić bezpieczne dystanse modułów względem ściany przeciwpożarowej zgodnie z rysunkami załączonymi poniżej. Jeżeli nie da się uniknąć przeprowadzenia tras kablowych nad ścianą ppoż., przewody należy zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się pożaru np. poprzez obudowanie trasy kablowej lub zastosowanie specjalnych kabli o odpowiedniej odporności ogniowej (schemat poniżej) <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> – Stosowana elektronika i rozwiązania z poziomu modułu (MLPE), które zapewniają funkcjonalność szybkiego bezpiecznego wyłączenia instalacji fotowoltaicznej, tj. zejścia do poziomu napięcia bezpiecznego za każdym z modułów i zapewnienia mechanizmu „rapid shutdown” zgodnie z normą UL1741) – Zapewnienie w instalacji PV działających mechanizmów wykrywania (AFD), przerywania (AFI) i zapobiegania (AFP)

	<p>zwarciom łukowym na poziomie modułu zgodnie</p> <ul style="list-style-type: none"> – z normą UL1699B lub zgodnie z europejską normą IEC63027 lub muszą być zapewnione zabezpieczenia przed iskrzeniem AFCI & AFDD – Zapewnienie środków technicznych umożliwiających automatyczne doprowadzenie systemu fotowoltaicznego do bezpiecznego stanu, gdy tylko: <ul style="list-style-type: none"> ○ Falownik i / lub zasilanie sieciowe zostanie wyłączone, ○ Uruchomiony zostanie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu, ○ Awarii ulegnie urządzenie odpowiedzialne za tą funkcję, zapewniając uzyskanie poziomu „napięcia bezpiecznego” – Instalacja PV powinna współpracować z Przeciwpożarowym Wyłącznikiem Prądu (PWP) przypisanym do obiektu na dachu którego instalacja PV została zamontowana. PWP powinien realizować po wyłączeniu funkcję przywołania stanu bezpiecznego instalacji – Każdy pracujący w systemie falownik powinien otrzymywać stałe sygnał o możliwości kontynuacji swojej bezpiecznej pracy. W przypadku instalacji z optymalizatorami sygnał taki powinien otrzymywać zwrotnie w odpowiedzi ze strony wpisanych w Instalację PV optymalizatorów. W przeciwnym wypadku falownik powinien przejść domyślnie do swojego bezpiecznego stanu pracy, optymalizatory zaś w swoim stanie bezpiecznym powinny generować na wyjściach napięcie bezpieczne – Zamontowane wewnątrz budynków falowniki/inwertery-osadzone na niepalnym podłożu - najlepiej murowanym lub betonowym i jednocześnie w promieniu 2,0 m od tych urządzeń nie znajdowały się żadne palne w warunkach pożarowych materiały lub montaż falowników na zewnątrz zabudowy. – Zapewnienie monitoringu pracującej instalacji PV wraz z jej pełnym odwzorowaniem w systemie monitorującym
--	---

II.3 Dodatkowe warunki realizacji Przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za transport Instalacji, montaż oraz uruchomienie Instalacji w Zakładzie Zamawiającego oraz wykonanie wszelkich czynności przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamówienia powyżej.

2. W celu umożliwienia Wykonawcom prawidłowego dostosowania oferty do rzeczywistych warunków budynku, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu planowanej instalacji maszyny. Wizje lokalne mogą być realizowane po uprzednim umówieniu terminu, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 10:00 do 12:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o kontakt z osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego w celu ustalenia dokładnego terminu wizji.

II.4. Warunki realizacji

II.4.1 Miejsce realizacji zamówienia - zakład produkcyjny Zamawiającego,
ul. Geodetów 2, 18-400 Łomża

II.4.2 Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie: niezwłocznie po podpisaniu umowy
- zakończenie: nie później niż do dnia 28.02.2026r.

Przez zakończenie rozumie się odebranie Instalacji przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

II.4.3 Szczegółowy termin realizacji Przedmiotu zamówienia (nie późniejszy niż Termin zakończenia realizacji zamówienia) zostanie ustalony przez Zamawiającego po konsultacji z wybranym Wykonawcą.

II.4.4 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego wydłużenia terminu realizacji zamówienia na wniosek Zamawiającego. Nowe terminy będą ustalane po konsultacji z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.

II.5 Kody wspólnego słownika zamówień:

09332000-5 Instalacje słoneczne

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1. Warunki udziału oraz Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Ad. 1 Warunek dotyczący braku podstaw wykluczenia (konfliktu interesów) zostanie spełniony jeśli Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Sposób oceny spełniania warunku:

Do oferty należy załączyć :

1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
2. wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazanie adresu internetowego w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument lub jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informację z odpowiedniego rejestru, a w przypadku braku takiego rejestru - inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. W przypadku gdy taki wydruk, dokument lub informacja będzie w języku innym niż polski, do oferty należy dołączyć dokument

sporządzony w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

Ad. 2 Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.

- a) posiadania przez Wykonawcę doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej: 2 zamówień polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych odpowiadających Przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto każda z dostaw.

Przez zamówienia polegające na dostawie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznych odpowiadających Przedmiotowi niniejszego zamówienia należy rozumieć dostawę, montaż, uruchomienie dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 30 kWp i nie większej niż 50 kWp w systemie zgrzewalnej lekkiej konstrukcji do membrany dachowej.

Sposób oceny spełniania warunku:

Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający na etapie wyboru Wykonawcy może wezwać Wykonawcę o dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- b) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo kwalifikacyjne "E" uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1kV grupy 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828);
 - co najmniej jedną osobą posiadającą ważne Świadectwo kwalifikacyjne "D" uprawniające do eksploatacji urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV grupy 1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr.89, poz. 282);

Sposób oceny spełniania warunku:

Do oferty należy dołączyć Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz kopię uprawnień (ważnych świadectw kwalifikacyjnych) dla w/w osób.

III.2. Ocena spełnienia warunków udziału:

1. Z treści oferty i załączników musi jednoznacznie wynikać, że oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na dzień upływu terminu składania ofert.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę metodą warunku dopuszczającego - spełnia/nie spełnia.
3. Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III. powyżej lub zostanie złożona przez Wykonawcę, który podlega wykluczeniu zostanie odrzucona.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

IV.1. Kryterium 1 „C obliczana” Cena netto w PLN zgodnie z poniższym wzorem- waga 100 pkt.:

$C \text{ obliczana} = (C \text{ min} : C_p) \times 100$

gdzie:

C obliczana - liczba punktów przyznawanych ofercie

C min - najniższa cena spośród ważnych ofert

C_p - cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium wynosi 100 punktów.

W przypadku podania ceny w walucie obcej (innej niż PLN) Zamawiający obliczy ją w oparciu o średni kurs tej waluty opublikowany na stronie www.nbp.pl na dzień upływu terminu składania ofert.

IV.10. Sposób oceny ofert:

1. Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania to 100.

2. Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wszystkich kryteriów (uzyska najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów otrzymanych w każdym kryterium oceny ofert).
3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Całkowita cena jest ceną ostateczną i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty i składniki cenotwórcze związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
5. W oparciu o ustalone kryterium z zachowaniem zasad jawności, przejrzystości i uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywności oraz efektywności Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryterium i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

V.1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza oferty, stanowiącego **Załącznik nr 1** do Zapytania ofertowego oraz załączników stanowiących jej integralne części:

1. Dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału (**Załącznik nr 2**)
2. Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia (**Załącznik nr 3**).
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (**Załącznik nr 4**) oraz kopię uprawnień (ważnych świadectw kwalifikacyjnych) dla w/w osób.
4. Wydruku z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informację

z odpowiedniego rejestru, a w przypadku braku takiego rejestru - inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument. W przypadku gdy taki wydruk, dokument lub informacja będzie w języku innym niż polski, do oferty należy dołączyć dokument sporządzony w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

5. Inne- jeśli dotyczy (np. pełnomocnictwo)

V.2. Oferty należy składać w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis lub podpis i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna)/ elektroniczny podpis kwalifikowany. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Wykonawcy, do formularza oferty należy dołączyć kopię pełnomocnictwa.

V.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu zamówienia. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni od daty upływu terminu składania ofert lub przez okres wskazany w ofercie, jeśli jest on dłuższy. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.

V.4 Oferty należy składać:

Za pośrednictwem bazy konkurencyjności BK2021, Zgodnie z Instrukcją oferenta w BK2021,

https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie Zapytania Ofertowego w zabezpieczonym przed edycją pliku (np. pdf) do dnia 06.06.2025r. do godz.

24:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V.5 Wykonawca może wycofać lub zmienić ofertę przed upływem terminu składania ofert.

V.6 Ofertę należy przygotować zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do zapytania ofertowego.

V.7 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod adresem: ul. Geodetów 2, 18-400 Łomża, w dniu 09.06.2025r. o godzinie 10:00.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w obecności Komplementariusza/Komplementariuszy

spółki oraz/lub innych osób przez nich upoważnionych. Z otwarcia i oceny ofert zostanie sporządzony protokół.

V.8 W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a wersją obcojęzyczną dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem, wiążąca i rozstrzygająca jest wersja polska. Wszelkie interpretacje, oceny i decyzje będą dokonywane na podstawie treści dokumentów w języku polskim.

VI. PROCEDURA OCEY OFERT

VI.1. Wyjaśnienia treści Ofert i poprawianie oczywistych omyłek:

1. W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej Oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawi w tekście Oferty:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona. W terminie do 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie w treści oferty oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych, w takim przypadku jego oferta podlega odrzuceniu.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów wskazanych w ust. VI.1 niniejszego Zapytania ofertowego w wyznaczonym terminie w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą lub złożenia ich niepoprawnie, w tym w poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres osoby wskazanej jako osoba do kontaktu w Formularzu oferty. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert.

VI.2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w ust. III niniejszego Zapytania ofertowego.

VI.3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) będzie złożona w niewłaściwej formie
- b) została złożona po terminie składania ofert
- c) zostanie złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu

- d) zostanie złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu ofertowym
- e) jej treść nie będzie odpowiadała treści Zapytania ofertowego lub nie będzie spełniała wymogów brzegowych umożliwiających dofinansowanie realizacji projektu określonych w dokumentach programowych dla Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Odporność i konkurencyjność gospodarki - część grantowa, Działanie A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ lub została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- f) zawiera błędy w obliczeniu ceny; za wyjątkiem ust. VII.1 pkt. 2 lit. a) do b)
- g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- h) zawiera rażąco niską cenę.
- i) podlega ona odrzuceniu w przypadkach określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym

VI.4. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> gdzie zamieszczone zostanie zapytanie ofertowe. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych Oferenta i ceny netto złożonej oferty.

VI.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

VII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

VII.1. Zamawiający określa następujące warunki zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

1. zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do umowy;
2. dopuszczalne zmiany postanowień umowy:
 - a) zmiana terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji zadań, jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, czego Strony nie były w stanie przewidzieć;
 - b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydłużenie terminu realizacji zamówienia na wniosek Zamawiającego;
 - c) zmiana terminów i warunków płatności, jeżeli jest następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy; konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz

- Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia;
- d) zmiana dotyczące nazwy i siedziby strony, ich formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstw prawnych;
 - e) zmiana mająca na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie;
 - f) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami;
 - g) zmiany nieistotne;
 - h) zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym również Wytycznych dotyczących Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów
 - i) zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia - zakresu merytorycznego zamówienia w stosunku do oferty.
 - j) zmiana w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w pkt. 4 Sekcja 3.2.4 „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.
 - k) nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

VIII.1. W przypadku ofert składanych wspólnie przez dwa lub więcej podmiotów (dwóch lub więcej Wykonawców) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w toczącym się postępowaniu.

VIII.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt III.1. Ad.1 zapytania (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VIII.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt III.1. Ad. 2 ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczania.

VIII.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.

VIII.5. W sytuacji gdy opis Przedmiotu zamówienia zawiera wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przez to rozumieć również rozwiązania równoważne pod kątem jakości i oferowanych funkcjonalności.

VIII.6. Oferta składana przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu może zawierać informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które w drodze wyjątku od zasady jawności postępowania nie podlegają ujawnieniu innym Wykonawcom ani osobom trzecim.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy je złożyć w oddzielnym pliku, z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników do oferty. Każdy dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa musi być opatrzony dopiskiem w nazwie „*informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa*”. Zastrzega się, że wszelkie informacje mogą zostać przekazywane podmiotom uprawnionym do kontroli dofinansowania dla projektu pt. „*Wdrożenie w Armapak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. innowacji środowiskowej celem transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym*”.

VIII.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

VIII.8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązuje się nie rościć z tego tytułu żadnych żądań względem Zamawiającego.

VIII.9. W ramach umowy o dofinansowanie oferty będą przekazane w celu weryfikacji do właściwej instytucji publicznej od której Zamawiający uzyska dofinansowanie.

VIII.10. Zamawiający dopuszcza zaferowanie rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał oceny zgodności i równoważności w uzgodnieniu z autorem dokumentacji projektowej.

VIII.11. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.