RODZAJ WYROBU		DRZWI ALU.	DRZWI ALU.	DRZWI ALU.	DRZWI ALU.	DRZWI ALU.	DRZWI ALU.	SYSTEM OKIENNO-DRZWIOWY	BRAMA STAL.	BRAMA STAL.
SYMBOL		DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6	W1	Br1	Br2
SCHEMAT		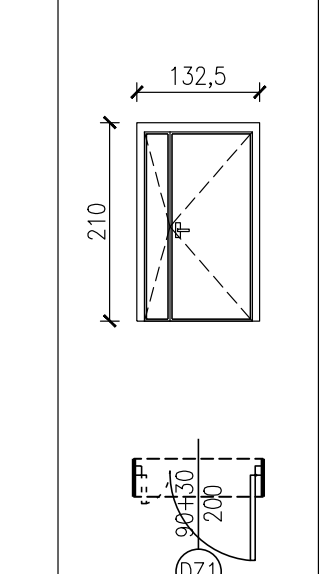	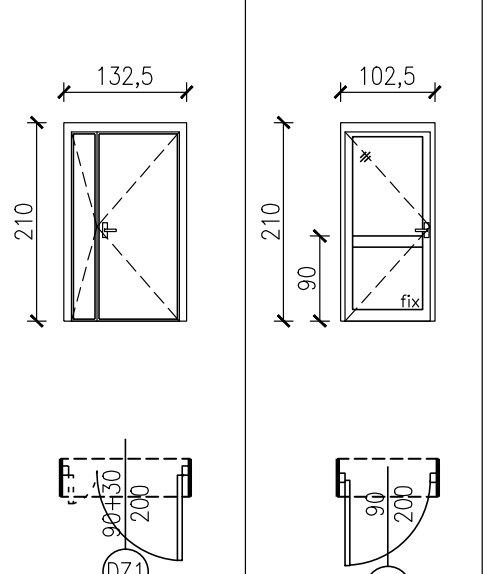	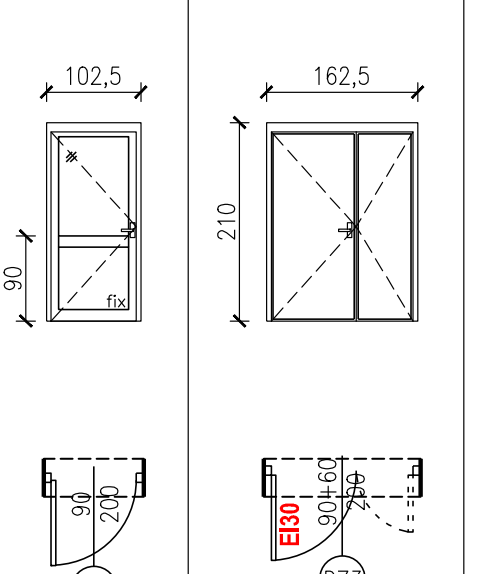	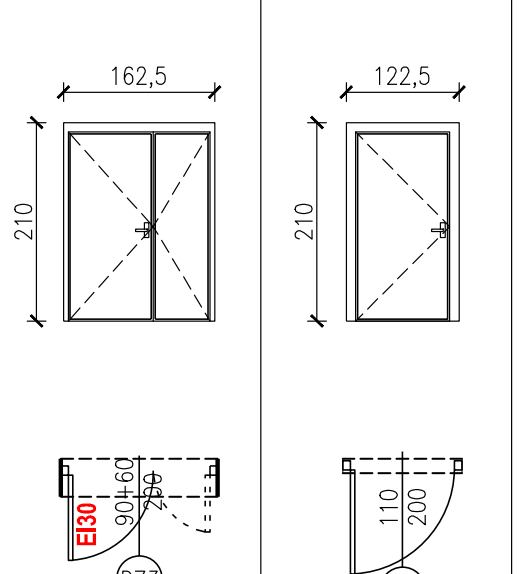	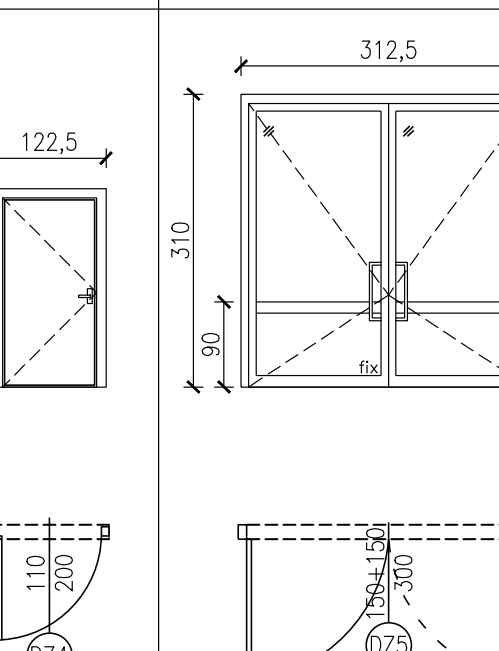	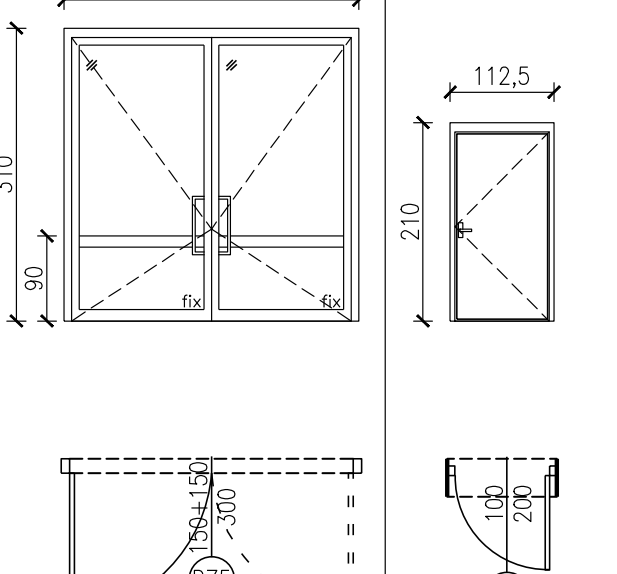	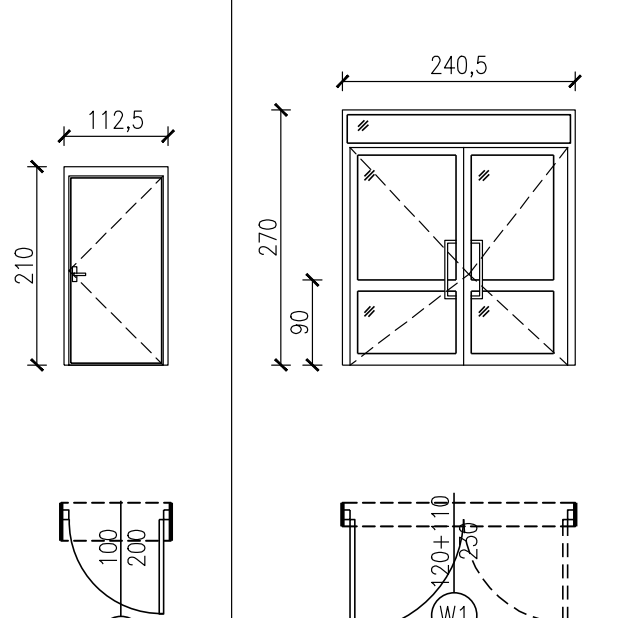	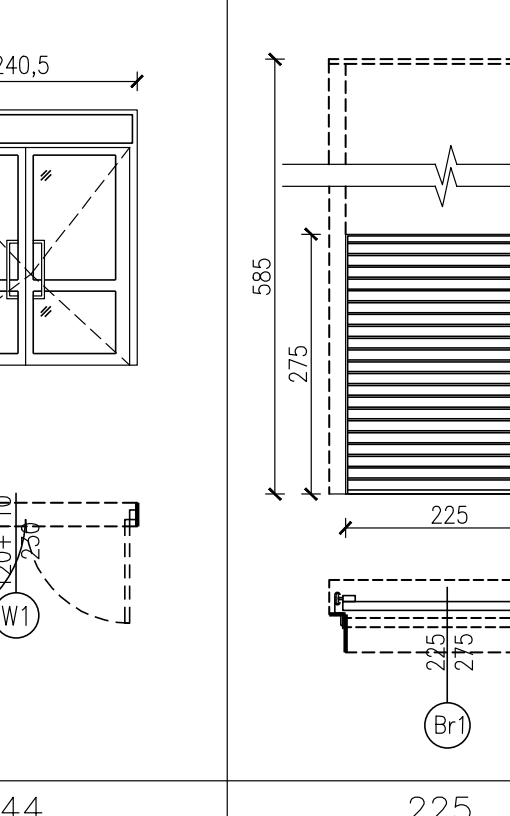	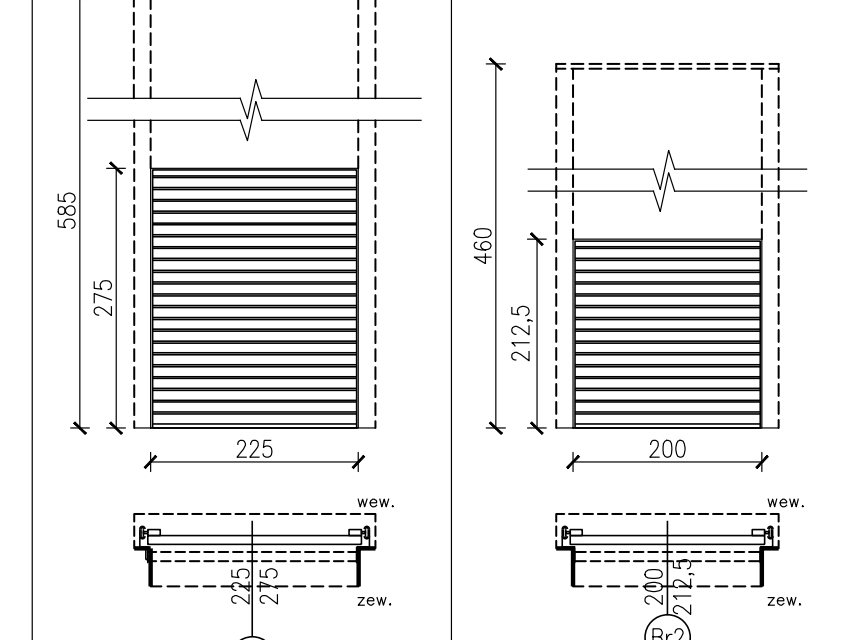
WYM. W ŚWIETLE MURU	SZEROKOŚĆ	136	106	166	126	316	116	244	225	200
	WYSOKOŚĆ	215	215	215	215	315	215	275	275	212,5
PIWNICA	LEWE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	PRAWE	1	–	–	–	–	–	–		
PARTER	LEWE	–	1	1	2	1	–	1	6	2
	PRAWE	–	–	–	1	–	1	–		
I PIĘTRO	LEWE	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	PRAWE	–	–	–	–	–	–	–		
SUMA		L=0 P=1	L=1 P=0	L=1 P=0	L=2 P=1	L=1 P=0	L=0 P=1	L=1 P=0	6	2
UWAGI		DRZWI ALU ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU MAX. U=1,3. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLOWANE. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 90cm SZEROKOŚCI SKRZYDŁO CZYNNE (120cm CAŁOŚĆ) ORAZ MIN. 200cm WYSOKOŚCI. ZESTAW JAK DLA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI. WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY. OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA. KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM. RAL ??	DRZWI ALU ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU MAX. U=1,3. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLOWANE. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 90cm SZEROKOŚCI ORAZ MIN. 200cm WYSOKOŚCI. ZESTAW JAK DLA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, W DOLNEJ CZĘŚCI PEŁNY FIX. WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY. OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA. KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM. RAL ??	DRZWI ALU ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU MAX. U=1,3. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLOWANE. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 90cm SZEROKOŚCI SKRZYDŁO CZYNNE(150cm CAŁOŚĆ) ORAZ MIN. 200cm WYSOKOŚCI. ZESTAW JAK DLA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI. WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY. OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA. KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM. RAL ??	DRZWI ALU ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU MAX. U=1,3. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLOWANE. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 110cm SZEROKOŚCI ORAZ MIN. 200cm WYSOKOŚCI. ZESTAW JAK DLA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI. WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY. OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA. KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM. RAL ??	DRZWI ALU ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU MAX. U=1,3. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLOWANE. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 150cm SZEROKOŚCI SKRZYDŁO CZYNNE (300cm CAŁOŚĆ) ORAZ MIN. 300cm WYSOKOŚCI. ZESTAW JAK DLA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, W DOLNEJ CZĘŚCI PEŁNY FIX. WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY. OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA. POCHWYT ODGIĘTY SYSTEMOWY. RAL ??	DRZWI ALU ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU MAX. U=1,3. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLOWANE. WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 100cm SZEROKOŚCI ORAZ MIN. 200cm WYSOKOŚCI. ZESTAW JAK DLA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI. WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY. OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA. KLAMKA ZWYKŁA Z SZYLDEM PODŁUŻNYM. RAL ??	SYSTEM OKIENNO– DRZWIOWY ALU ZEWNĘTRZNY. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO ZESTAWU MAX. U=1,3. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLOWANE. WYMIARY W SWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 110cm SZEROKOŚCI SKRZYDŁO CZYNNE ORAZ MIN. 200cm WYSOKOŚCI. NAŚWIETLA GÓRNE I BOCZNE STAŁE NIEOTWIERANE. ZESTAW JAK DLA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI, SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM. WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY I SAMOZAMYKACZ HYDRAULICZNY. POCHWYT ODGIĘTY SYSTEMOWY. OŚCIEŻNICA SYSTEMOWA. RAL ??	BRAMA ZEWNĘTRZNA STALOWA OCIEPLANA. OTWIERANIE ELEKTRYCZNE, KONSTRUKCJA SAMONOŚNA. ROZWIĄZANIE TYPOWE SYSTEMOWE, OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLACYJNE. MONTOWAĆ ŁĄCZNIE Z GUMOWYMI USZCZELNIENIEM BRAMOWYM I ODBOJNICAMI GUMOWYMI– ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE. UWAGA: PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁY MONTAŻU USTALIĆ Z DOSTAWCĄ BRAM. RAL ??	BRAMA ZEWNĘTRZNA STALOWA OCIEPLANA. OTWIERANIE ELEKTRYCZNE, KONSTRUKCJA SAMONOŚNA. ROZWIĄZANIE TYPOWE SYSTEMOWE, OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ. WSZYSTKIE PROFILE OCIEPLONE I ZESTAWY TERMOIZOLACYJNE. MONTOWAĆ ŁĄCZNIE Z GUMOWYMI USZCZELNIENIEM BRAMOWYM I ODBOJNICAMI GUMOWYMI– ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE. UWAGA: PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁY MONTAŻU USTALIĆ Z DOSTAWCĄ BRAM. RAL ??
ODPORNOŚĆ OGNIOWA				EI30						

WYKAZ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ-DRZWIOWEJ

UWAGA
- PRZED REALIZACJĄ STOLARKI PODANE WYMIARY ORAZ ILOŚĆ NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE NA BUDOWIE– W ODNIESIENIU DO ILOŚCI OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
- WSZELKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE W KOLORZE NAWIĄZUJĄCYM DO KOLORU STOLARKI
- DO WYSOKOSCI MIN. 220cm OD POZIOMU POSADZKI NALEŻY ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZPIECZNE
- UŻYTA STOLARKA POWINNA POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY I BYĆ DOPUSZCZONA DO UŻYTKOWANIA JAKO WYRÓB BUDOWLANY
- DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI JAK DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- DRZWI ZEWNĘTRZNE ANTYWŁAMANIOWE, WYPOSAŻONE W ZAMKI PATENTOWE I ZAMYKACZE HYDRAULICZNE
- KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI WG. CZĘŚCI RYSUNKOWEJ

PROFIL
ROK ZAŁOŻENIA1987

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO ,,PROFIL" Sp.z.o.o.

15- 879 Białystok, ul. Stołeczna 15
tel./ Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl
konto:Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020

Rysunek:	**WYKAZ STOLARKI ZEWN.- DRZWIOWEJ**			
Obiekt:	**BUBUDYNEK PIEKARNI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: MURAMI OPOROWYMI, UKŁADEM DROGOWYM WRAZ Z SZESNASTOMA MIEJSCAMI PARKINGOWYMI ORAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ: DOZIEMNĄ INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM ORAZ OŚWIETLENIEM TERENU.**	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	
Lokalizacja:	ul. Lawendowa, Białystok	Branża:	ARCHITEKTURA	
Nr. ewid. gruntu:	DZIAŁKA NR 174/2, OBRĘB NR 06 - Starosielce Płd.	Skala:	Data:	Nr rysunku:
Inwestor:	Adam Ołów ul. Północna 20a 16-400 Suwałki	1:100	??.2020	14
Projektant:	mgr inż. arch. Wojciech Lizurej BŁ-73/87	Podpis:		
Współpraca:	mgr inż. arch. Paula Kołos	Podpis:		
Sprawdzający:	inż. Jerzy Jaworowski BŁ 185/1975	Podpis:		

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM – zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E.
Dokumentację opracowano w Biurze Projektów BOiP PROFIL
przy użyciu programu Auto CAD R14, nr licencji 640–00188044