


UWAGA:
Z UWAGI NA ZABUDOWĘ W STREFIE TRYSKACZOWEJ PĘTLE I LINIE SYGNAŁOWE NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODAMI HTKSHekw 1x2x0,8mm PH90.
ZASILENIA WYKONAĆ PRZEWODEM NHXH FE180/PH90 3x2,5mm.

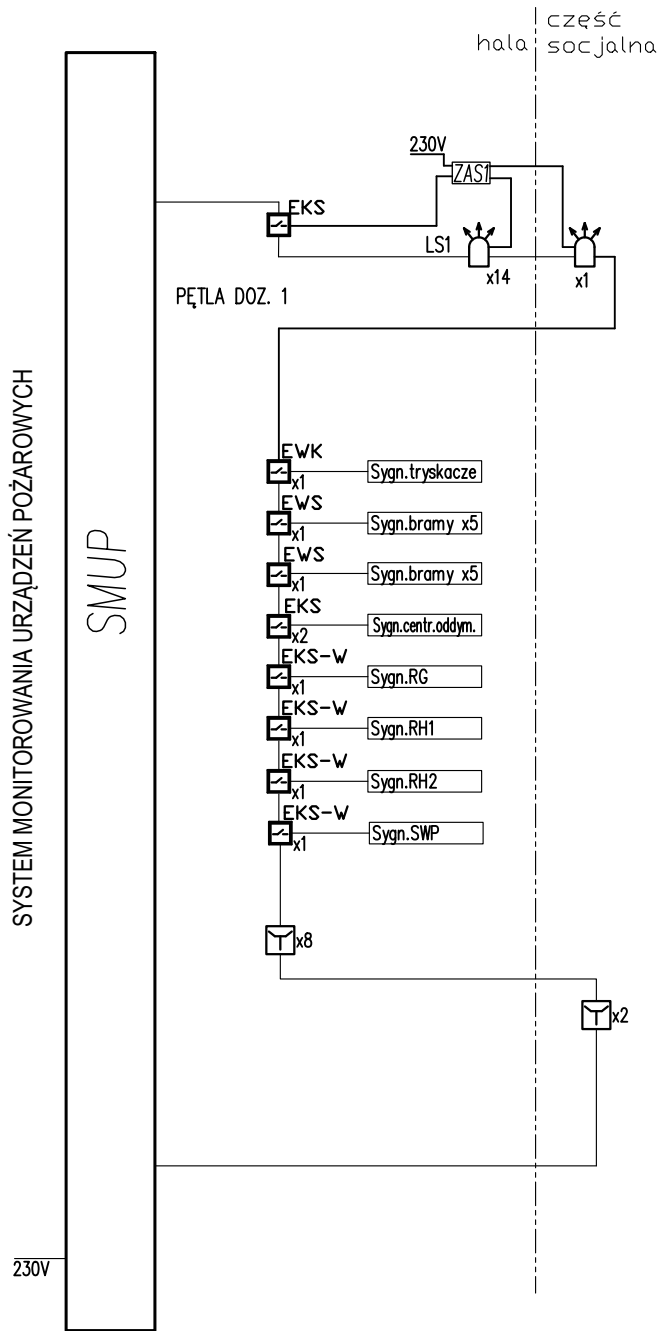

OZNACZENIA OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO

- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SAB-6001
- Certyfikowany zasilacz zas. gwarantowanego ZSP135-DR-5A-3
- Centralaka monitorująca np. POLON 4900
- Wielowojściowy element kontrolny EWK-4001
- Wielowojściowy element sterujący EWS-4001
- Element kontrolno sterujący EKS-4001

UWAGA:
W PROJEKCIE TECHNICZNYM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NALEŻY OPRACOWAĆ AKTUALIZACJĘ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO BRANŻY SANITARNEJ

INWESTOR: LOGIT Sp. z o.o. UL. SPÓŁDZIELCÓW 8, 62-510 KONIN		
ADRES INWESTYCJI: MODŁA KRÓLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA, WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA STARE MIASTO, OBRĘB MODŁA KRÓLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649		NR RYSUNKU: E11
TYTUŁ INWESTYCJI: BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NAZWA OPRACOWANIA: KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	SKALA RYSUNKU: -
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI SMUP		DATA: 07.2026