


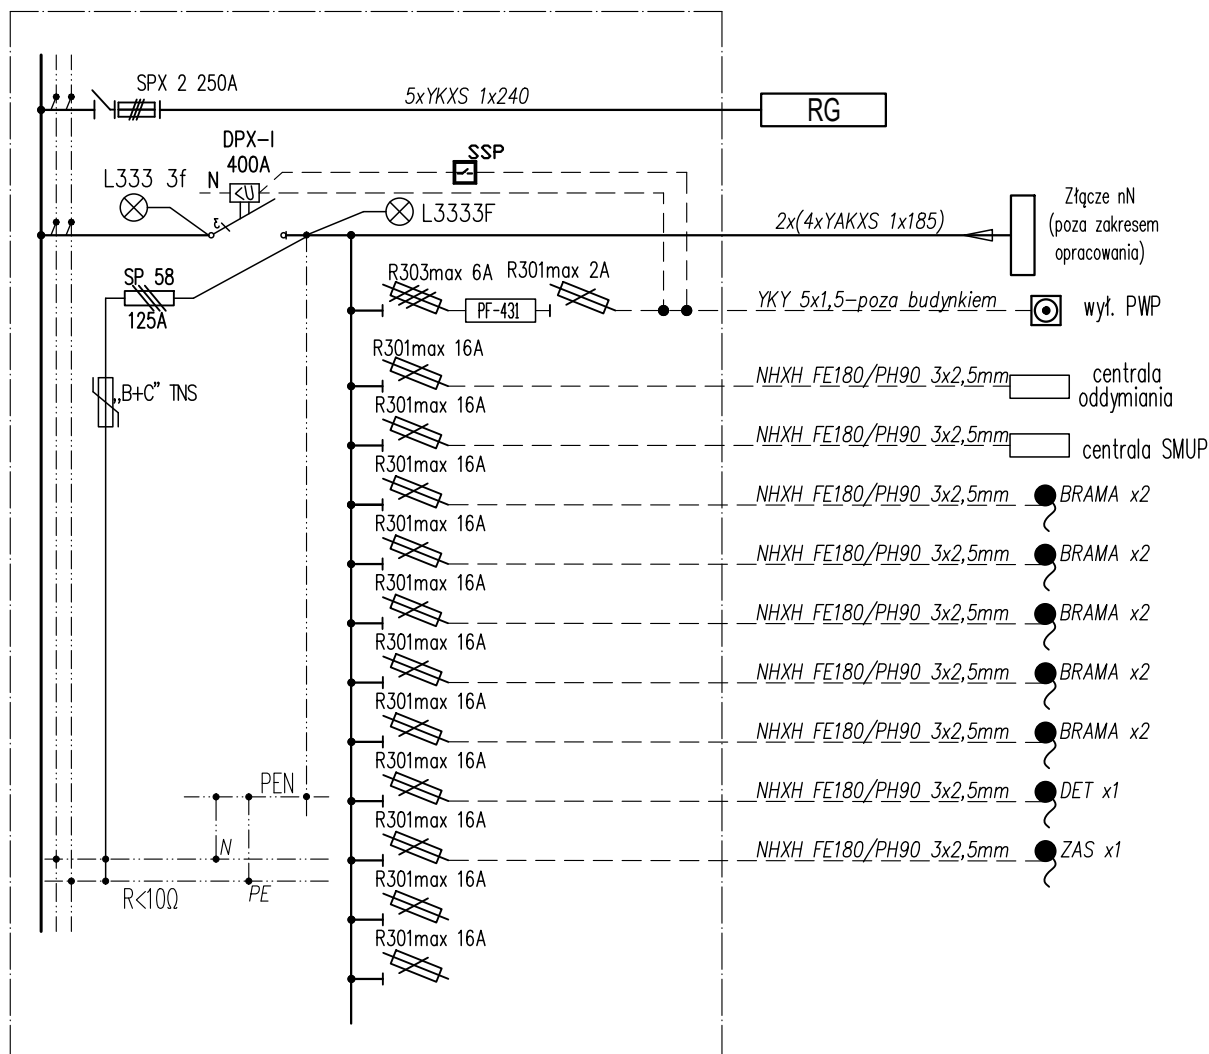


PROJEKTOWANA ZEWNĘTRZNA SZAFKA SWP

SWP

Pi=327,5kW
Po=154,8kW

Układ instalacji TN-S
System dodatkowej ochrony od porażeń
Szybkie wyłączenie zasilania
Punkt rozdziu żyły PEN na PE i N należy uziemić.

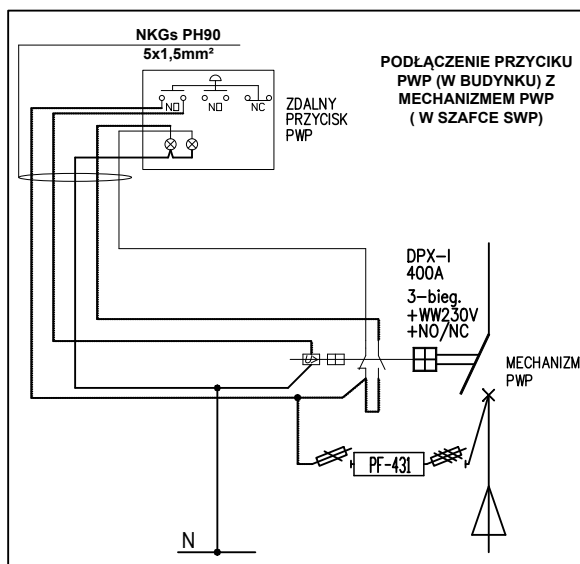

UWAGA:
W PROJEKCIE TECHNICZNYM BRANŻY ELEKTRYCZNEJ NALEŻY OPRACOWAĆ
AKTUALIZACJĘ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO BRANŻY SANITARNEJ

INWESTOR:		
LOGIT Sp. z o.o. UL. SPÓŁDZIELCÓW 8, 62-510 KONIN		
ADRES INWESTYCJI:	MODŁA KRÓLEWSKA, UL. SKANDYNAWSKA, WOJ. WIELKOPOLSKIE, POWIAT KONIŃSKI, GMINA STARE MIASTO, OBRĘB MODŁA KRÓLEWSKA, DZ. NR EW. 570/3, 649	NR RYSUNKU: E6
TYTUŁ INWESTYCJI:	BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
BRANŻA:	NAZWA OPRACOWANIA: KONCEPCJA Z WYTYCZNYMI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	SKALA RYSUNKU: -
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT SZAFKI SWP	
		DATA: 07.2026