Schemat montażu sondy tlenu LDO SC200

SN Ø76,1

redukcja GW-GZ 2 1/2" - 1"

dwuzłączka GW-GW 2 1/2"

nypel jednostronny 2 1/2"

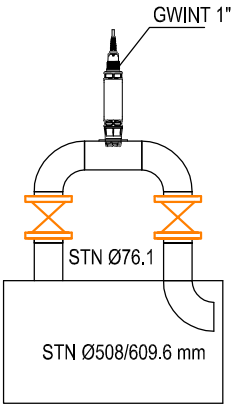

UWAGA
1. Zanurzenie sondy w rurze 20 mm,
2. Wysokość montażu sondy po skręceniu elementów gwintowanych.

CZUJNIKI SOLITAX sc DO POMIARU MĘTNOŚCI I ZAWARTOŚCI ZAWIESZONYCH CZĄSTEK STAŁYCH

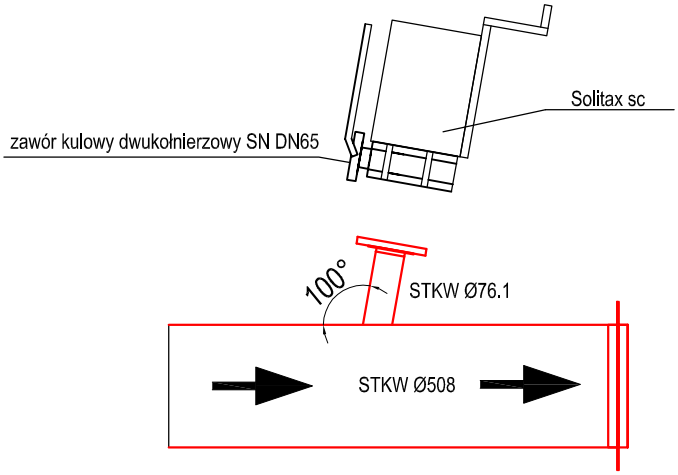

UWAGA
1. Sonda z regulacją głębokości zanurzenia (korbka).

UWAGA:
Podane wymiary (cm) nie zwalniają wykonawcy od ich weryfikacji w trakcie realizacji robót.
Podane wymiarowanie (cm) elementów nie uwzględnia wywijek:
Ø609.6, Ø508 - 4.5 cm; Ø355.6 - 2.5 cm; Ø323.9 - 2.4 cm; Ø219.1 - 2.2 cm; Ø168.3 - 1.8 cm oraz grubości uszczelek 0.4 cm

	INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23			
Obiekt	Wymiana rurociągów zbiorczych w hali filtrów SUW Karolin			
Adres	Miasto Olsztyn, SUW Karolin, dz. nr 39/7, 42/2 i 43/1 - obręb nr 6, m.Olsztyn - jedn. ewid. 286201_1 M.Olsztyn			
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z O.O. ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn			Nr rys. S-23
Tytuł	Schemat montażu sondy tlenu i czujnika do pomiaru mętności i zawartości zawieszonych cząstek stałych			Skala: brak
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	01.2020	Nr upr: WAM/0022/POOS/08	
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Szewczyk	01.2020	Nr upr: WAM/0023/POOS/08	