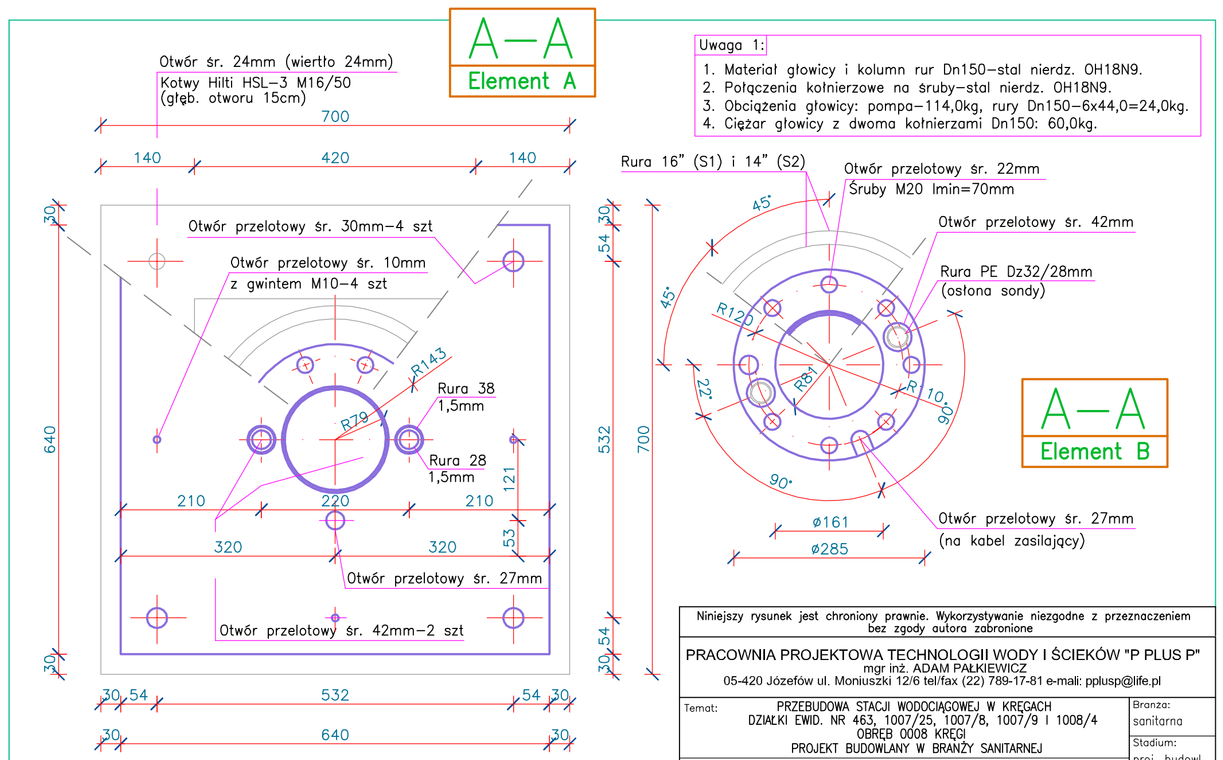


Uwaga 1:

1. Materiał głowicy i kolumn rur Dn150–stal nierdz. OH18N9.
2. Połączenia kołnierzowe na śruby–stal nierdz. OH18N9.
3. Obciążenia głowicy: pompa–114,0kg, rury Dn150–6x44,0=24,0kg.
4. Ciężar głowicy z dwoma kołnierzami Dn150: 60,0kg.

Uwaga 2:


1. Jeden z otworów na sondę lustra wody przewidziano dla pomiaru poziomu.
2. Otwory na sondy lustra wody i kabel zaślepiać korkiem gumowym.
3. Pomiędzy elementem A a cokolikiem uszczelka gumowa 5mm.
4. Przestrzeń wolną pomiędzy cokołem a rurami 14" i 16" wypełnić poliuretanem.


Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl

Temat:	PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KRĘGACH DZIAŁKI EWID. NR 463, 1007/25, 1007/8, 1007/9 I 1008/4 OBRĘB 0008 KRĘGI PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ
Tytuł:	GŁOWICA STUDNI WIERCONEJ. RZUT A–A

Branża:	sanitarna			
Stadium:	proj. budowl.			
Skala:	1:50			
Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Opracował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Sprawdził:	mgr inż. Eligiusz Kutyna	Wa 402/93	branża is.	
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie. 07–200 Wyszków ul. Komunalna 1			
Nr rys:	24S			
Data:	10.2016r.			
Strona:	95			

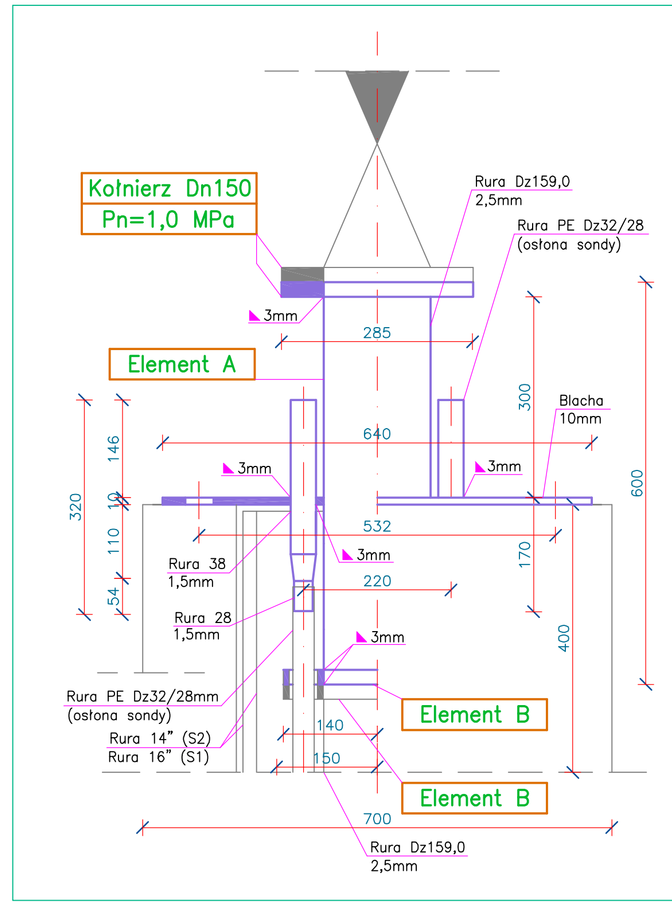

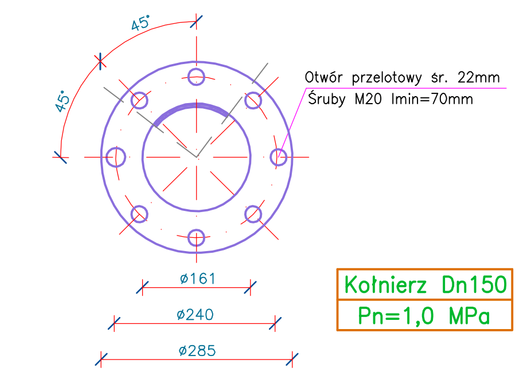


B—B
Element A i B

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl

Temat:	PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KRĘGACH DZIAŁKI EWID. NR 463, 1007/25, 1007/8, 1007/9 I 1008/4 OBRĘB 0008 KRĘGI PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ
Tytuł:	GŁOWICA STUDNI WIERCONEJ. PRZEKRÓJ B–B

Branża:	sanitarna			
Stadium:	proj. budowl.			
Skala:	1:50			
Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Opracował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Sprawdził:	mgr inż. Eligiusz Kutyna	Wa 402/93	branża is.	
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie. 07–200 Wyszków ul. Komunalna 1			
Nr rys:	25S			
Data:	10.2016r.			
Strona:	96			

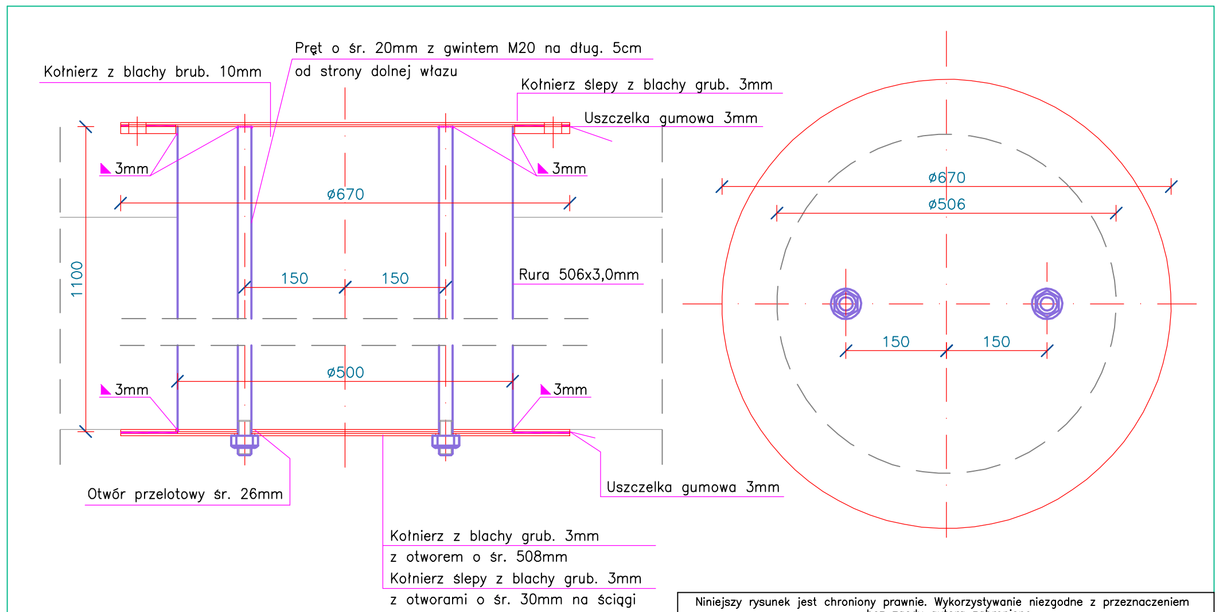

Uwaga 1:

1. Materiał włazu–stal nierdzewna OH18N9.
2. Kołnierz Dn500 Pn=1,6MPa typ 01 wg. EN 1092–1:2001.
3. Kołnierz górny o grub. 10mm z okryzowaniem jak kołnierz Dn500.
   Kołnierz dolny o grub. 10mm bez otworów na śruby.
4. Spoina 3mm ciągła pachwinowa.
5. Krawędzie kołnierzy w wykonaniu indywidualnym szlifować.
6. Ciężar włazu–74,0 kg.

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl

Temat:	PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W KRĘGACH DZIAŁKI EWID. NR 463, 1007/25, 1007/8, 1007/9 I 1008/4 OBRĘB 0008 KRĘGI PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ
Tytuł:	WŁAZ DO DEMONTAŻU POMPY GŁĘBINOWEJ

Branża:	sanitarna			
Stadium:	proj. budowl.			
Skala:	1:50			
Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Opracował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Sprawdził:	mgr inż. Eligiusz Kutyna	Wa 402/93	branża is.	
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie. 07–200 Wyszków ul. Komunalna 1			
Nr rys:	26S			
Data:	10.2016r.			
Strona:	97			