
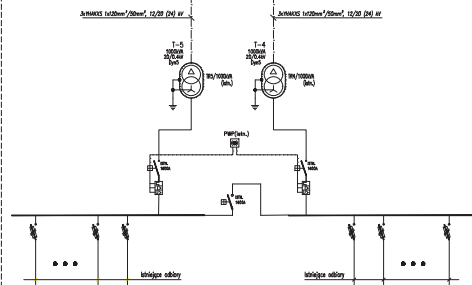


Wielkość składowa transformatora rozdzielnic - typ R200 (producent: PKE (Laser Bie))

WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA
WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA
WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA




Uzgodniono w zakresie układu pomiarowego pośredniego dla zasilania Wytworzenie P-2200kW Pobór P-2500kW (PPE: 590322415300799335) WP/131269/2024/O05R00 Z UWAGĄ 48

- Wykonanie grawer przekładni na przekładnikach pomiarowych
- Urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą spełniać wymagania prawa w szczególności posiadania legalizacji lub homologacji; urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo potwierdzające poprawność pomiarów (MID/Wzarcowanie GUM/OCUM)
- Rozdzielnica SN musi umożliwiać swobodny dostęp do przekładników pomiarowych oraz obwodów wtórnych układu pomiarowego
- X - elementy przystosowane do plombowania

31-07-2025
Tomasz Żydo
Tauron Dystrybucja S.A.
Oddział we Wrocławiu
Wydział Planowania i Rozwoju
Za: Nr 1... Data 18.08.2025
Uzgodnienie znak TD25-08-0134347-01

R-2507 - przebudowa istniejącej rozdzielni SN/20kV - typ SM6 (prod. Schneider Electric)

WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA
WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA
WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA	WYKONAWCA

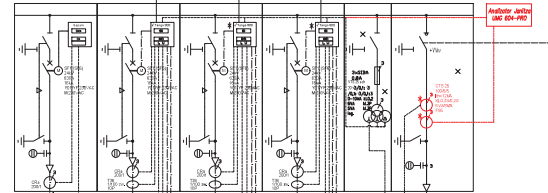

Stacja transformatorowa
UPS (m. B)

ZŁĄCZKA KABLOWE SN 20kV
Tauron Dystrybucja S.A.
stwierdzenie zgodności

ELEMENTY ISTNIEJĄCE KOLOR BIAŁY

BLANKI WZDŁ
Czynnik masy zapobiegająca korozji
Pew-1000W

- WZDŁ
- 1. Działanie, przy przebudowie/modernizacji istniejącego obiektu
- 2. Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- 3. Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- 4. Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- 5. Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- 6. Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- 7. Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- 8. Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.

WZDŁ

- Działanie, przy przebudowie/modernizacji istniejącego obiektu
- Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
- Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.

Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.
Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.	Wzrost wydajności obrotów (rozdzielnic) projektowanych 3 sek.

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ

WZDŁ