
Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Architektury
i Budownictwa

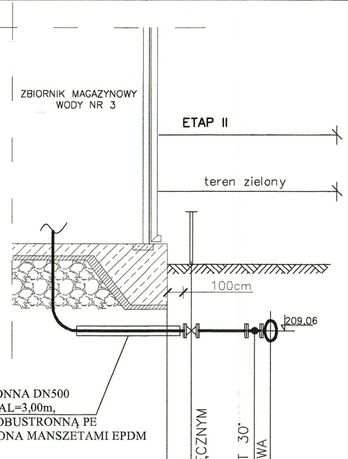


1:100

1:250

POZIOM PORÓWN. 197,85m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	210,75	210,75			210,75	210,76		
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m.n.p.m.]	209,06	209,06			209,06	209,06		
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,69	1,69			1,69	1,70		
SPADEK [%]		i=0,00%						
ŚREDNICA NOMINALNA RURY [mm]	Dn400 (Dz406,4x8,0) STAL ND. GAT. 316					Dn400 ŻELIWO PN16		
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]		5,40				1,00		
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	5.40				6.40		
		5b				5		
						5a		

PROJ. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY NR 3
ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA DN400
ZE STOJAKIEM KOLUMNOWYM I KÓŁKIEM RĘCZNYM
KOLANO ŻELIWNE DN400 KOŁNIERZOWE KĄT 30°
TRÓJNIK KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY Z ŻELIWA
RÓWNOPRZELOTOWY DN500/DN400/DN500

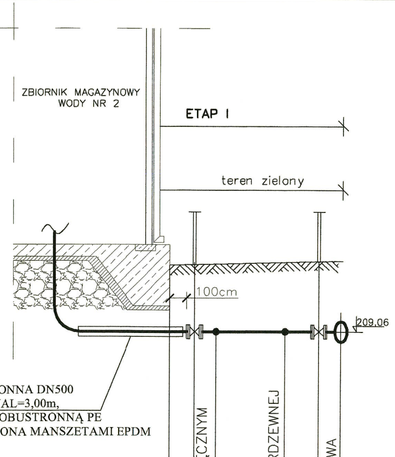


1:100

1:250

POZIOM PORÓWN. 197,85m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	210,70	210,70			210,77	210,79	210,80	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m.n.p.m.]	209,06	209,06			209,06	209,06	209,06	
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,64	1,64			1,71	1,73	1,74	
SPADEK [%]		i=0,00%						
ŚREDNICA NOMINALNA RURY [mm]	Dn400 (Dz406,4x8,0) STAL ND. GAT. 316						Dn400 ŻELIWO PN16	
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]		1,50	1,30	4,20		2,00	1,40	
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	2.80		7.00		10.40		
		4c	4b		4a		4	

PROJ. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY NR 2
ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA DN400
ZE STOJAKIEM KOLUMNOWYM I KÓŁKIEM RĘCZNYM
ZMIANA KIERUNKU – KĄT 60°
TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
GAT.316 O ŚREDNICY DN400/400/400
ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA DN400
TRÓJNIK KIELICHOWO-KOŁNIERZOWY Z ŻELIWA
RÓWNOPRZELOTOWY DN600/DN400/DN600

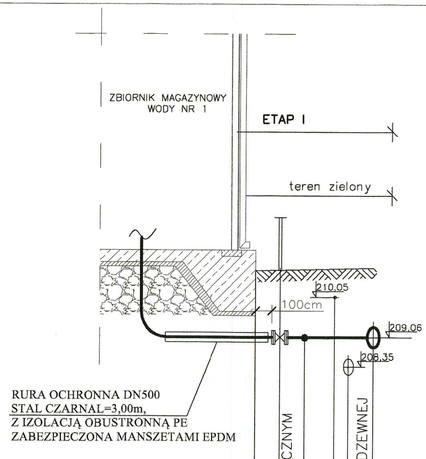

1:100

1:250

POZIOM PORÓWN. 197,85m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	210,70	210,70			210,74	210,77	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m.n.p.m.]	209,06	209,06			209,06	209,06	
ZAGŁĘBIENIE [m]	1,64	1,64			1,68	1,71	
SPADEK [%]		i=0,00%					
ŚREDNICA NOMINALNA RURY [mm]		Dn400 (Dz406,4x8,0) STAL ND. GAT. 316					
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]		3,00		4,20			
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	3.00		7.20			
		4e	4d		4a		

PROJ. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY NR 1
ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA DN400
ZE STOJAKIEM KOLUMNOWYM I KÓŁKIEM RĘCZNYM
ZMIANA KIERUNKU – KĄT 60°
PROJ. KABEL ELEKTRYCZNY
PROJ. WODOCIĄG DN400
TRÓJNIK RÓWNOPRZELOTOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ
GAT.316 O ŚREDNICY DN400/400/400

UWAGA:
1. Położenie w planie oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia technicznego w terenie należy zweryfikować przed rozpoczęciem robót poprzez wykonanie wykopów kontrolnych.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej wodociągowej sieci międzyobiektowej z istniejącymi kablami elektrycznymi w/w infrastrukturę techniczną należy zabezpieczyć dzieloną rurą typ A-PS AROT o długości po 1,5 m po każdej stronie od projektowanych rur wodociągowych.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH, UL. RYBNICKA 47, 44–100 GLIWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: PB

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGÓW WODY UZDATNIONEJ (RUROCIĄG SSAWNY) ZBIORNIKI MAGAZYNOWE WODY – W ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWA DN600 – CZĘŚĆ I

SKALA RYSUNKU: 1:100 / 1:250

OPRACOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Anna BALCEREK	–	10.2018	
PROJEKTOWAŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	10.2018	
SPRAWDZIŁ:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
mgr inż. Wojciech NOWAK	SLK/3774/PWOS/11	10.2018	

NUMER RYSUNKU: 5