

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Architektury
i Budownictwa

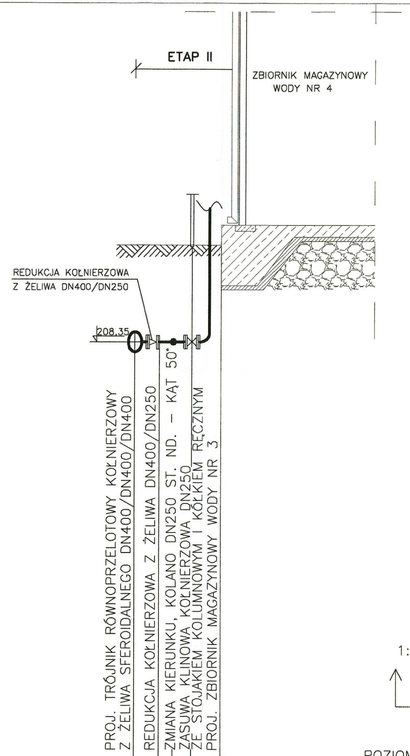


POZIOM PORÓWN. 197,85m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	210,75	210,75	210,75	210,75	210,75
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m.n.p.m.]	208,35	208,35	208,35	208,35	208,35
ZAGŁĘBIENIE [m]	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
SPADEK [%]		i=0,00%			
ŚREDNICA NOMINALNA RURY [mm]		Dn400 ŻELIWO	Dn250 (Dz273,0x2,9) ST. ND. GAT. 316		
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]		2,40	3,00		
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00	2.40	5.40		
		G	J	K	

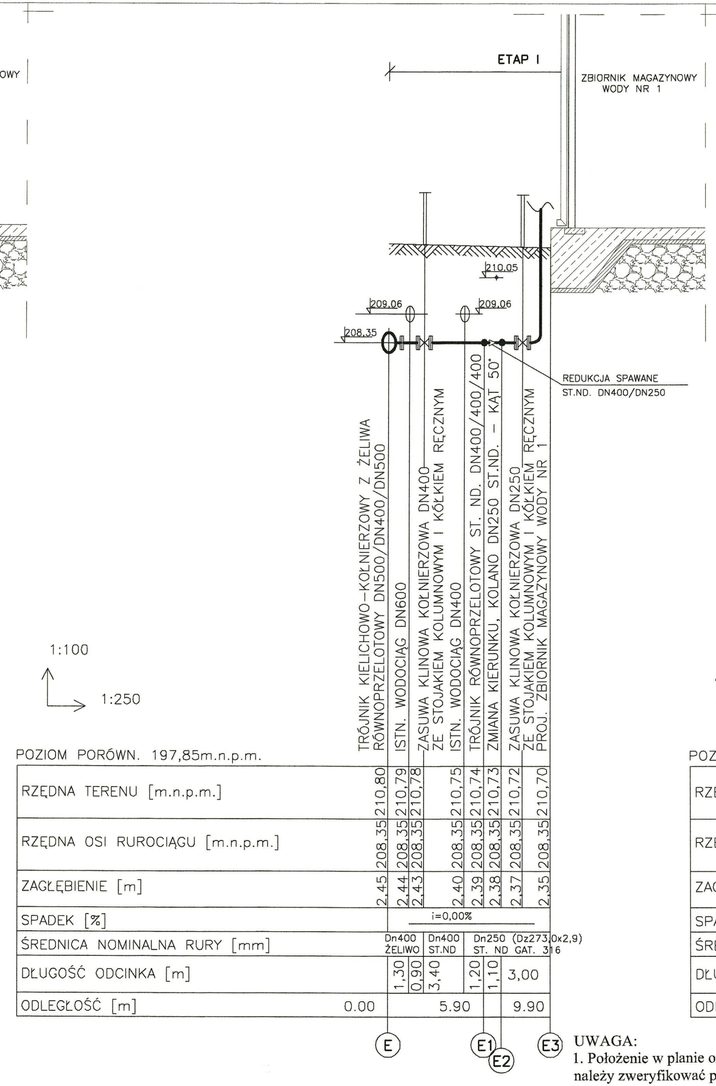

POZIOM PORÓWN. 197,85m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	210,80	210,79	210,78	210,75	210,74	210,73	210,72	210,70
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m.n.p.m.]	208,35	208,35	208,35	208,35	208,35	208,35	208,35	208,35
ZAGŁĘBIENIE [m]	2,45	2,44	2,43	2,40	2,39	2,38	2,37	2,35
SPADEK [%]				i=0,00%				
ŚREDNICA NOMINALNA RURY [mm]		Dn400 ŻELIWO	Dn400 ST.ND	Dn250 (Dz273,0x2,9) ST. ND GAT. 316				
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]		1,30	0,90 3,40	1,20	1,10	3,00		
ODLEGŁOŚĆ [m]	0.00		5.90			9.90		
		E		E1 E2	E3			

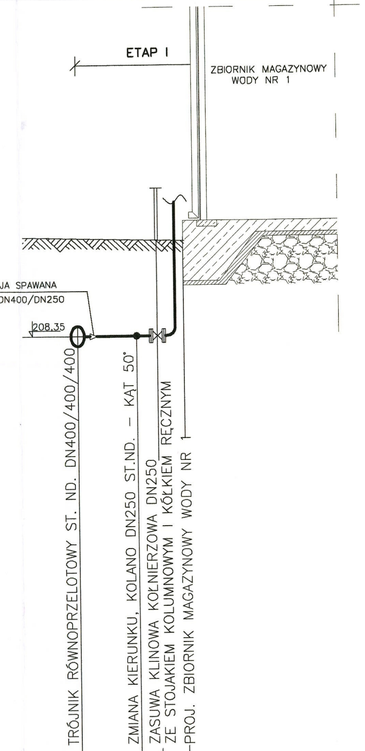

POZIOM PORÓWN. 197,85m.n.p.m.

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	210,74	210,73	210,72	210,70	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m.n.p.m.]	208,35	208,35	208,35	208,35	
ZAGŁĘBIENIE [m]	2,39	2,38	2,37	2,35	
SPADEK [%]		i=0,00%			
ŚREDNICA NOMINALNA RURY [mm]		Dn250 (Dz273,0x2,9) ST. ND. GAT. 316			
DŁUGOŚĆ ODCINKA [m]		3,65	2,90		
ODLEGŁOŚĆ [m]		3.65	6.55		
		E1	E4	E5	

UWAGA:
1. Położenie w planie oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia technicznego w terenie należy zweryfikować przed rozpoczęciem robót poprzez wykonanie wykopów kontrolnych.
2. W miejscu skrzyżowania projektowanej wodociągowej sieci międzyobiektowej z istniejącymi kablami elektrycznymi w/w infrastrukturę techniczną należy zabezpieczyć dzieloną rurą typ A-PS AROT o długości po 1,5 m po każdej stronie od projektowanych rur wodociągowy.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, fax. 34/387–53–83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH, UL. RYBNICKA 47, 44–100 GLIWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: PB

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY RUROCIĄGÓW WODY UZDATNIONEJ (RUROCIĄG TŁOCZNY) ISTN. SIEĆ WODOCIĄGOWĄ DN500 – ZBIORNIKI MAGAZYNOWE – CZĘŚĆ II

SKALA RYSUNKU: 1:100 / 1:250

	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anna BALCEREK	–	10.2018	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr PUSZCZYK	SLK/2579/PWOS/09	10.2018	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Wojciech NOWAK	SLK/3774/PWOS/11	10.2018	

NUMER RYSUNKU: 7