
Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Architektury
i Budownictwa


Kołnierz DN150 PN16

Rbs.168,3x2,0–284

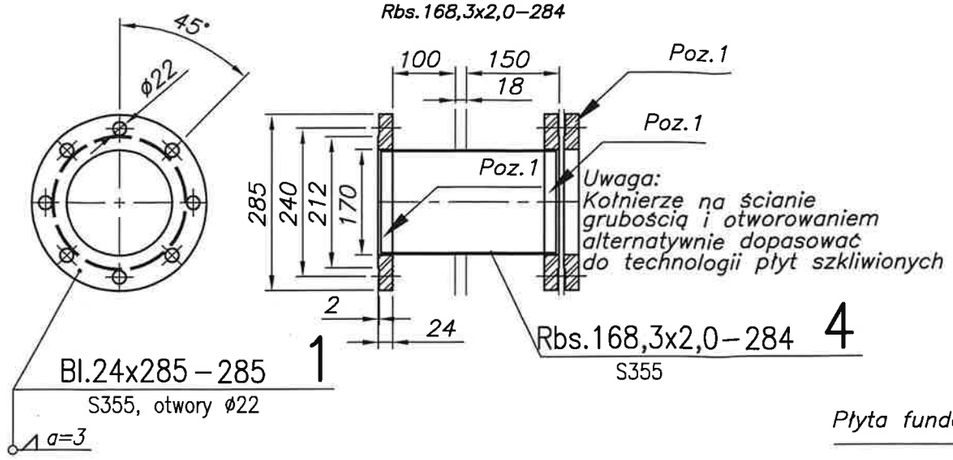


Kołnierz DN250 PN16

Rbs.273,0x2,9–287

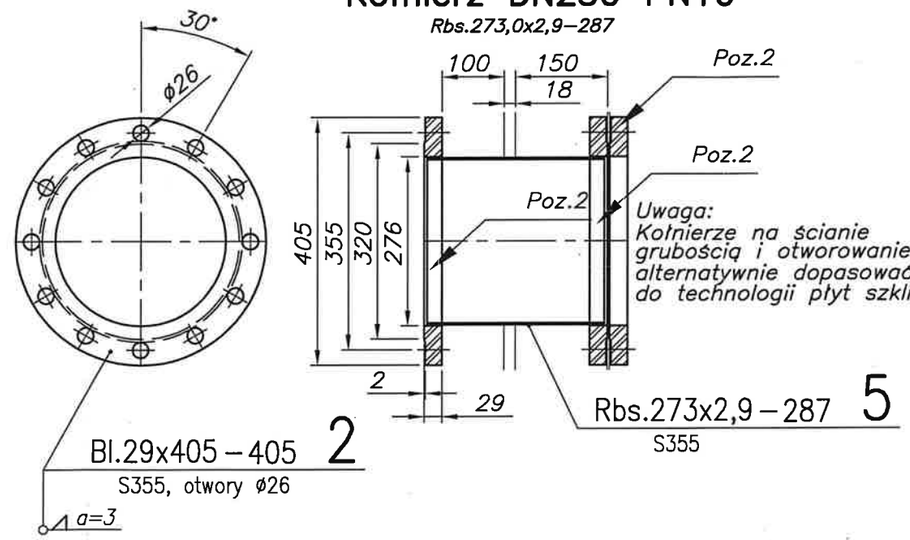


Kołnierz DN300 PN16


Rbs.323,9x3,2–290

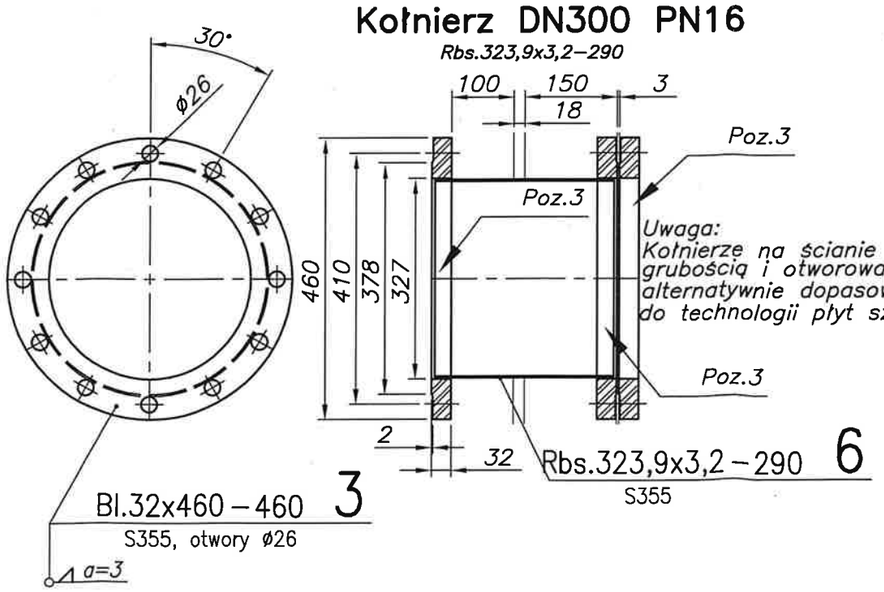

Zakotwienie zbiornika
1:5

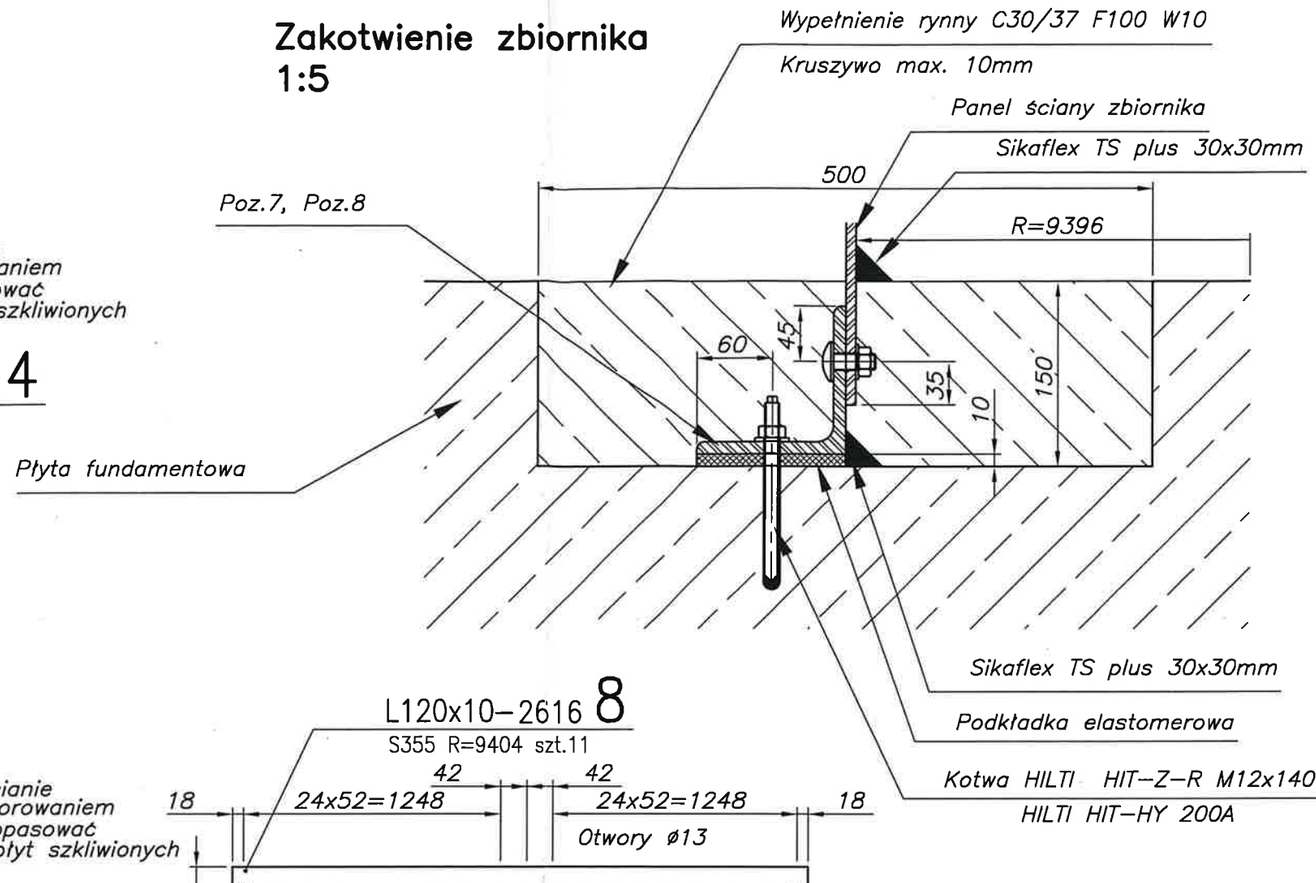


Otwory ø14 pod kotwy co ok.310mm między osiami prętów zbrojenia promieniowego płyty

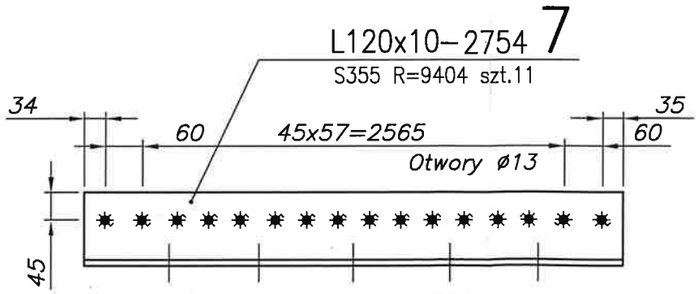

Otwory ø14 pod kotwy co ok.310mm między osiami prętów zbrojenia promieniowego płyty

Połączenia śrubowe
1:2



Śruby specjalne www.silobolts.co.uk

M12 klasa 8.8 (dla długości do 1 1/4") Sprężenie 50%

M12 klasa 10.9 (dla długości od 1 1/2") Sprężenie 50%

Masa uszczelniająca Sikaflex TS Plus

Materiały:

Stal S355J2

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL–Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42–208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42–233 MYKANÓW,
tel. 601–503–669, intexpolbis@op.pl, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH UL. RYBNICKA 47, 44–100 GLIWICE

NAZWA RYSUNKU: ZBIORNIKI – DETALE I OSPRZĘT

OPRACOWAŁ	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	STADIUM DOKUMENTACJI
dr inż. Sławomir Labocha	SLK/2147/POOK/08	12.2018		PB
PROJEKTANT – BR. KONSTR–BUDOWLANA	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	SKALA RYSUNKU
dr inż. Sławomir Labocha	SLK/2147/POOK/08	12.2018		1:10
SPRAWDZAJĄCY – BR. KONSTR–BUDOWLANA	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NUMER RYSUNKU
dr inż Jarosław Paluszyński	UAN–VIII/7342/223/94	12.2018		15