
Sygnały suchobiegu, przelania zbiorników magazynowych owdy oraz otwarcia włazów do tych zbiorników przekazywane z rozdzielnicy RSZW do rozdzielnicy SSDS

RSZW

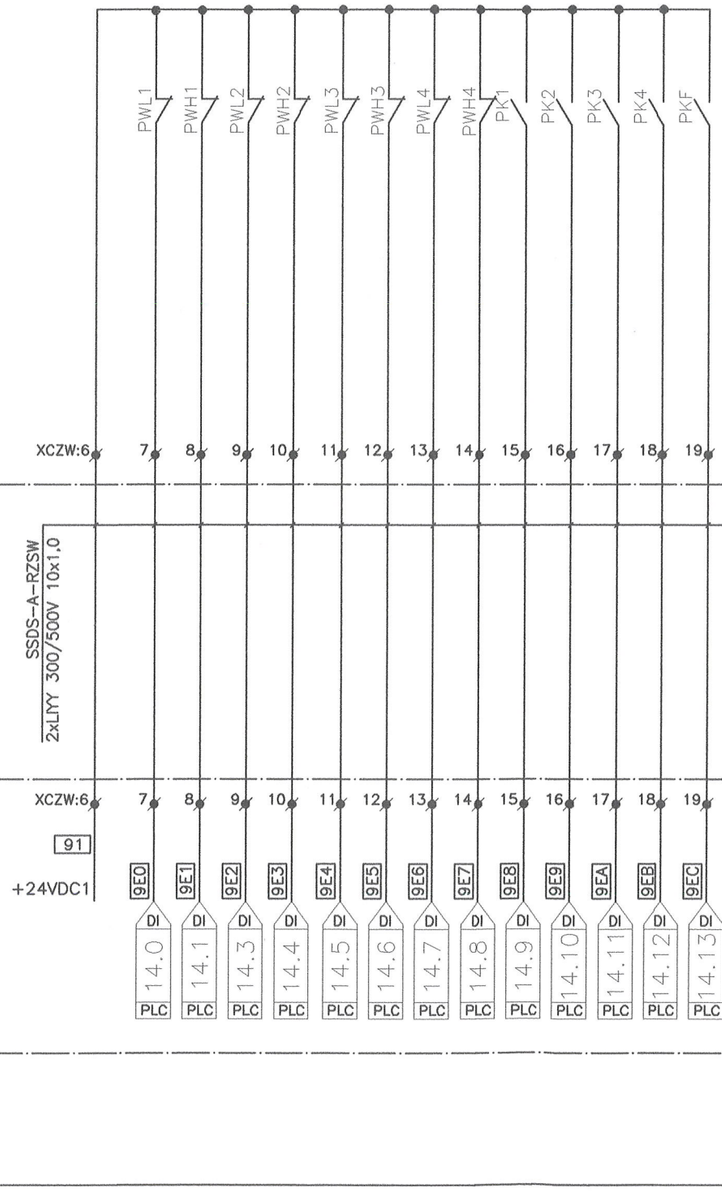

UWAGI:
1. Opisy funkcji poszczególnych wejść i wyjść sterownika PLC zostały podane w liście sygnałów I/O sterowników PLC niniejszego projektu,
2. Oznaczenia urządzeń pomiarowych zgodnie z zestawieniem.

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
"INTEXPOL-Bis"
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW,
tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

OBIEKT: ZBIORNIKI WODY ZAPASOWEJ NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY "ŁABĘDY" W GLIWICACH

ZLECENIODAWCA: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W GLIWICACH UL. RYBNICKA 47, 44-100 GLIWICE

STADIUM DOKUMENTACJI: PW

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY UKŁADU STEROWANIA ROZDZIELNICY RSZW

SKALA RYSUNKU: —

OPRACOWAŁ.:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	ARKUSZ
mgr inż. Irena Lipińska	UAN-VIII-83861/82/86	12.2018		4/5
PROJEKTOWAŁ.:	NUMER UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS	NUMER RYSUNKU
mgr inż. Leonard Stefański	FT-83861/101/84	12.2018		E-08