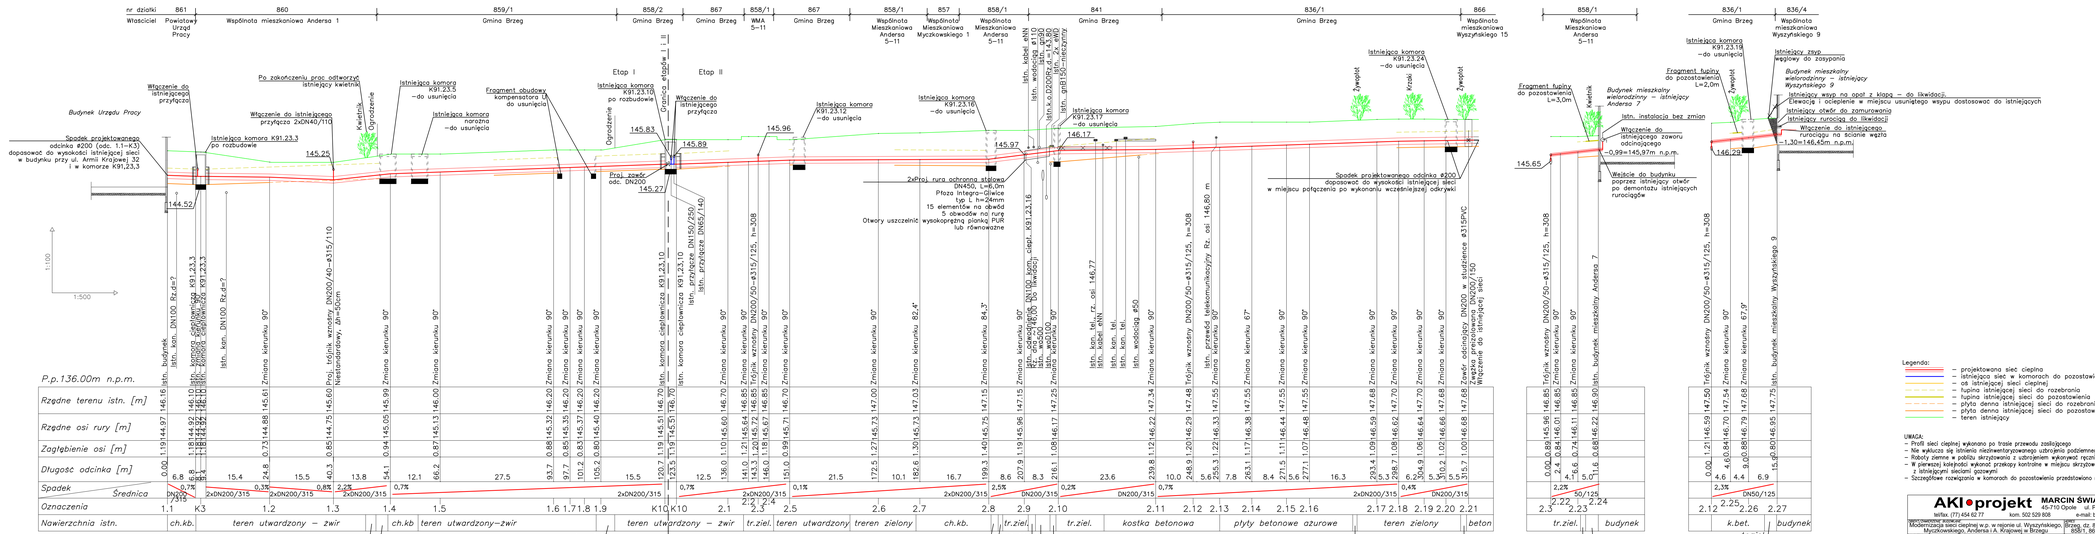

nr działki
Właściciel
Powiatowy Urząd Pracy
Budynek Urzędu Pracy
Wspólnota mieszkaniowa Andersa 1
Gmina Brzeg
Wspólnota Mieszkaniowa Andersa 5–11
Wspólnota Mieszkaniowa Myczkowskiego 1
Wspólnota mieszkaniowa Wyszyńskiego 15
Etap I
Etap II
Granica etapów I – II
Włączenie do istniejącego przyłącza
Włączenie do istniejącego przyłącza 2xDN40/110
Po zakończeniu prac otworzyć istniejący kwietnik
Kwietnik
Ogrodzenie
Istniejąca komora K91.23.3 po rozbudowie
Istniejąca komora K91.23.5 –do usunięcia
Istniejąca komora narożna –do usunięcia
Fragment obudowy kompensatora 1A do usunięcia
Istniejąca komora K91.23.10 po rozbudowie
Istniejąca komora K91.23.12 –do usunięcia
Istniejąca komora K91.23.16 –do usunięcia
Istniejąca komora K91.23.17 –do usunięcia
Istniejąca komora K91.23.24 –do usunięcia
2xwpust
wpust
Spadek projektowanego odcinka #200 (odc. 1.1–K3) dopasować do wysokości istniejącej sieci w budynku przy ul. Armii Krajowej 32 i w komorze K91.23.3
Istn. kanał sanitarny DN100 Rz.do?
Istn. kanał sanitarny DN100 Rz.do?
Istn. kanał sanitarny DN100 Rz.do?
Istn. kom. DN100 Rz.do?
Istn. kom. DN100 Rz.do?
Istn. komora ciepłownicza K91.23.3
Istn. komora ciepłownicza K91.23.5
Istn. komora ciepłownicza K91.23.10
Istn. przyłącze DN150/250/ Istn. przyłącze DN65/140
Istn. komora ciepłownicza K91.23.10
Istn. wodociąg ø110 Istn. wodociąg ø140 Istn.k.o.6220/RB/d.d.=14,80 Istn. gaz(150)–nieczynny
Istn. kabel eNN
Istn. wodociąg ø110
Istn.k.o.6220/RB/d.d.=14,80
Istn. gaz(150)–nieczynny
Istn. kom. tel. rz. osi 146,77
Istn. kabel eNN
Istn. kom. tel.
Istn. kom. tel.
Istn. wodociąg ø50
Istn. przewód telekomunikacyjny Rz. osi 146,80 m
Istn. kom. osi 146,80 m
Istn. wodociąg ø100
Istn. wodociąg ø100
Istn. przewód telekomunikacyjny
Spadek projektowanego odcinka #200 dopasować do wysokości istniejącej sieci w miejscu połączenia po wykonaniu wcześniejszej odkrywki
Spadek projektowanego odcinka #200 dopasować do wysokości istniejącej sieci w miejscu połączenia po wykonaniu wcześniejszej odkrywki
Istn. instalacja bez zmian
Włączenie do istniejącego zaworu odcinającego –0,99÷145,87m n.p.m.
Włazienie do budynku poprzez istniejący otwór po demontażu istniejących rurociągów
Fragment fundamentu do pozostawienia L=3,0m
Fragment fundamentu do pozostawienia L=2,0m
Budynek mieszkalny wielorodzinny – istniejący Andersa 7
Budynek mieszkalny wielorodzinny – istniejący Wyszyńskiego 9
Istniejący otwór do zamurowania
Istniejący rurociąg do likwidacji
Istniejąca komora K91.23.19 –do usunięcia
Istniejący otwór wpływ do zasypania
Istniejący wspw na opot z klapą – do likwidacji; Elewacja i ocieplenie w miejscu usuniętego wspw dostosować do istniejących
Włączenie do istniejącego rurociągu na ścianie wpięta –1,30=146,43m n.p.m.
Otwory uszczelnić wysokoprężną pianką PUR lub równoważne
2xProj. rura ochronna stalowa DN450, L=6,0m Płoza Integro-Glwica typ L h=24mm 15 elementów na obwód 5 obwodów na rurę
Proj. zawór odc. DN200
1:100
1:500
P.p.136.00m n.p.m.
Rzędne terenu istn. [m]
Rzędne osi rury [m]
Zagłębienie osi [m]
Długość odcinka [m]
Spadek
Średnica
Oznaczenia
Nawierzchnia istn.
ch.kb.
teren utwardzony – zwir
kwietnik
tr. ziel
teren utwardzony–żwir
teren utwardzony
teren zielony
kostka betonowa
płyty betonowe azurowe
żywopłot
beton
budynek
jezdnia asfalt
Legenda:
– projektowana sieć cieplna
– istniejąca sieć w kolorach do pozostawienia
– oś istniejącej sieci cieplnej
– tupina istniejącej sieci do rozebrania
– tupina istniejącej sieci do pozostawienia
– płyta denna istniejącej sieci do rozebrania
– płyta denna istniejącej sieci do pozostawienia
– teren istniejący
UWAGA:
– Profil sieci cieplnej wykonano po trasie przewodu zasilającego
– Na wykluczą się istnienia niezinwentaryzowego uzbrojenia podziemnego
– Roboty ziemne w pobliżu skrzyżowania z uzbrojeniem wykonywać ręcznie
– W zależności kolejności wykonań przekopy kontrolne w miejscu skrzyżowania z istniejącymi sieciami gazowymi
– Szczegółowe rozwiązania w kolorach do pozostawienia przedstawiono na osobnych rysunkach

| | | |