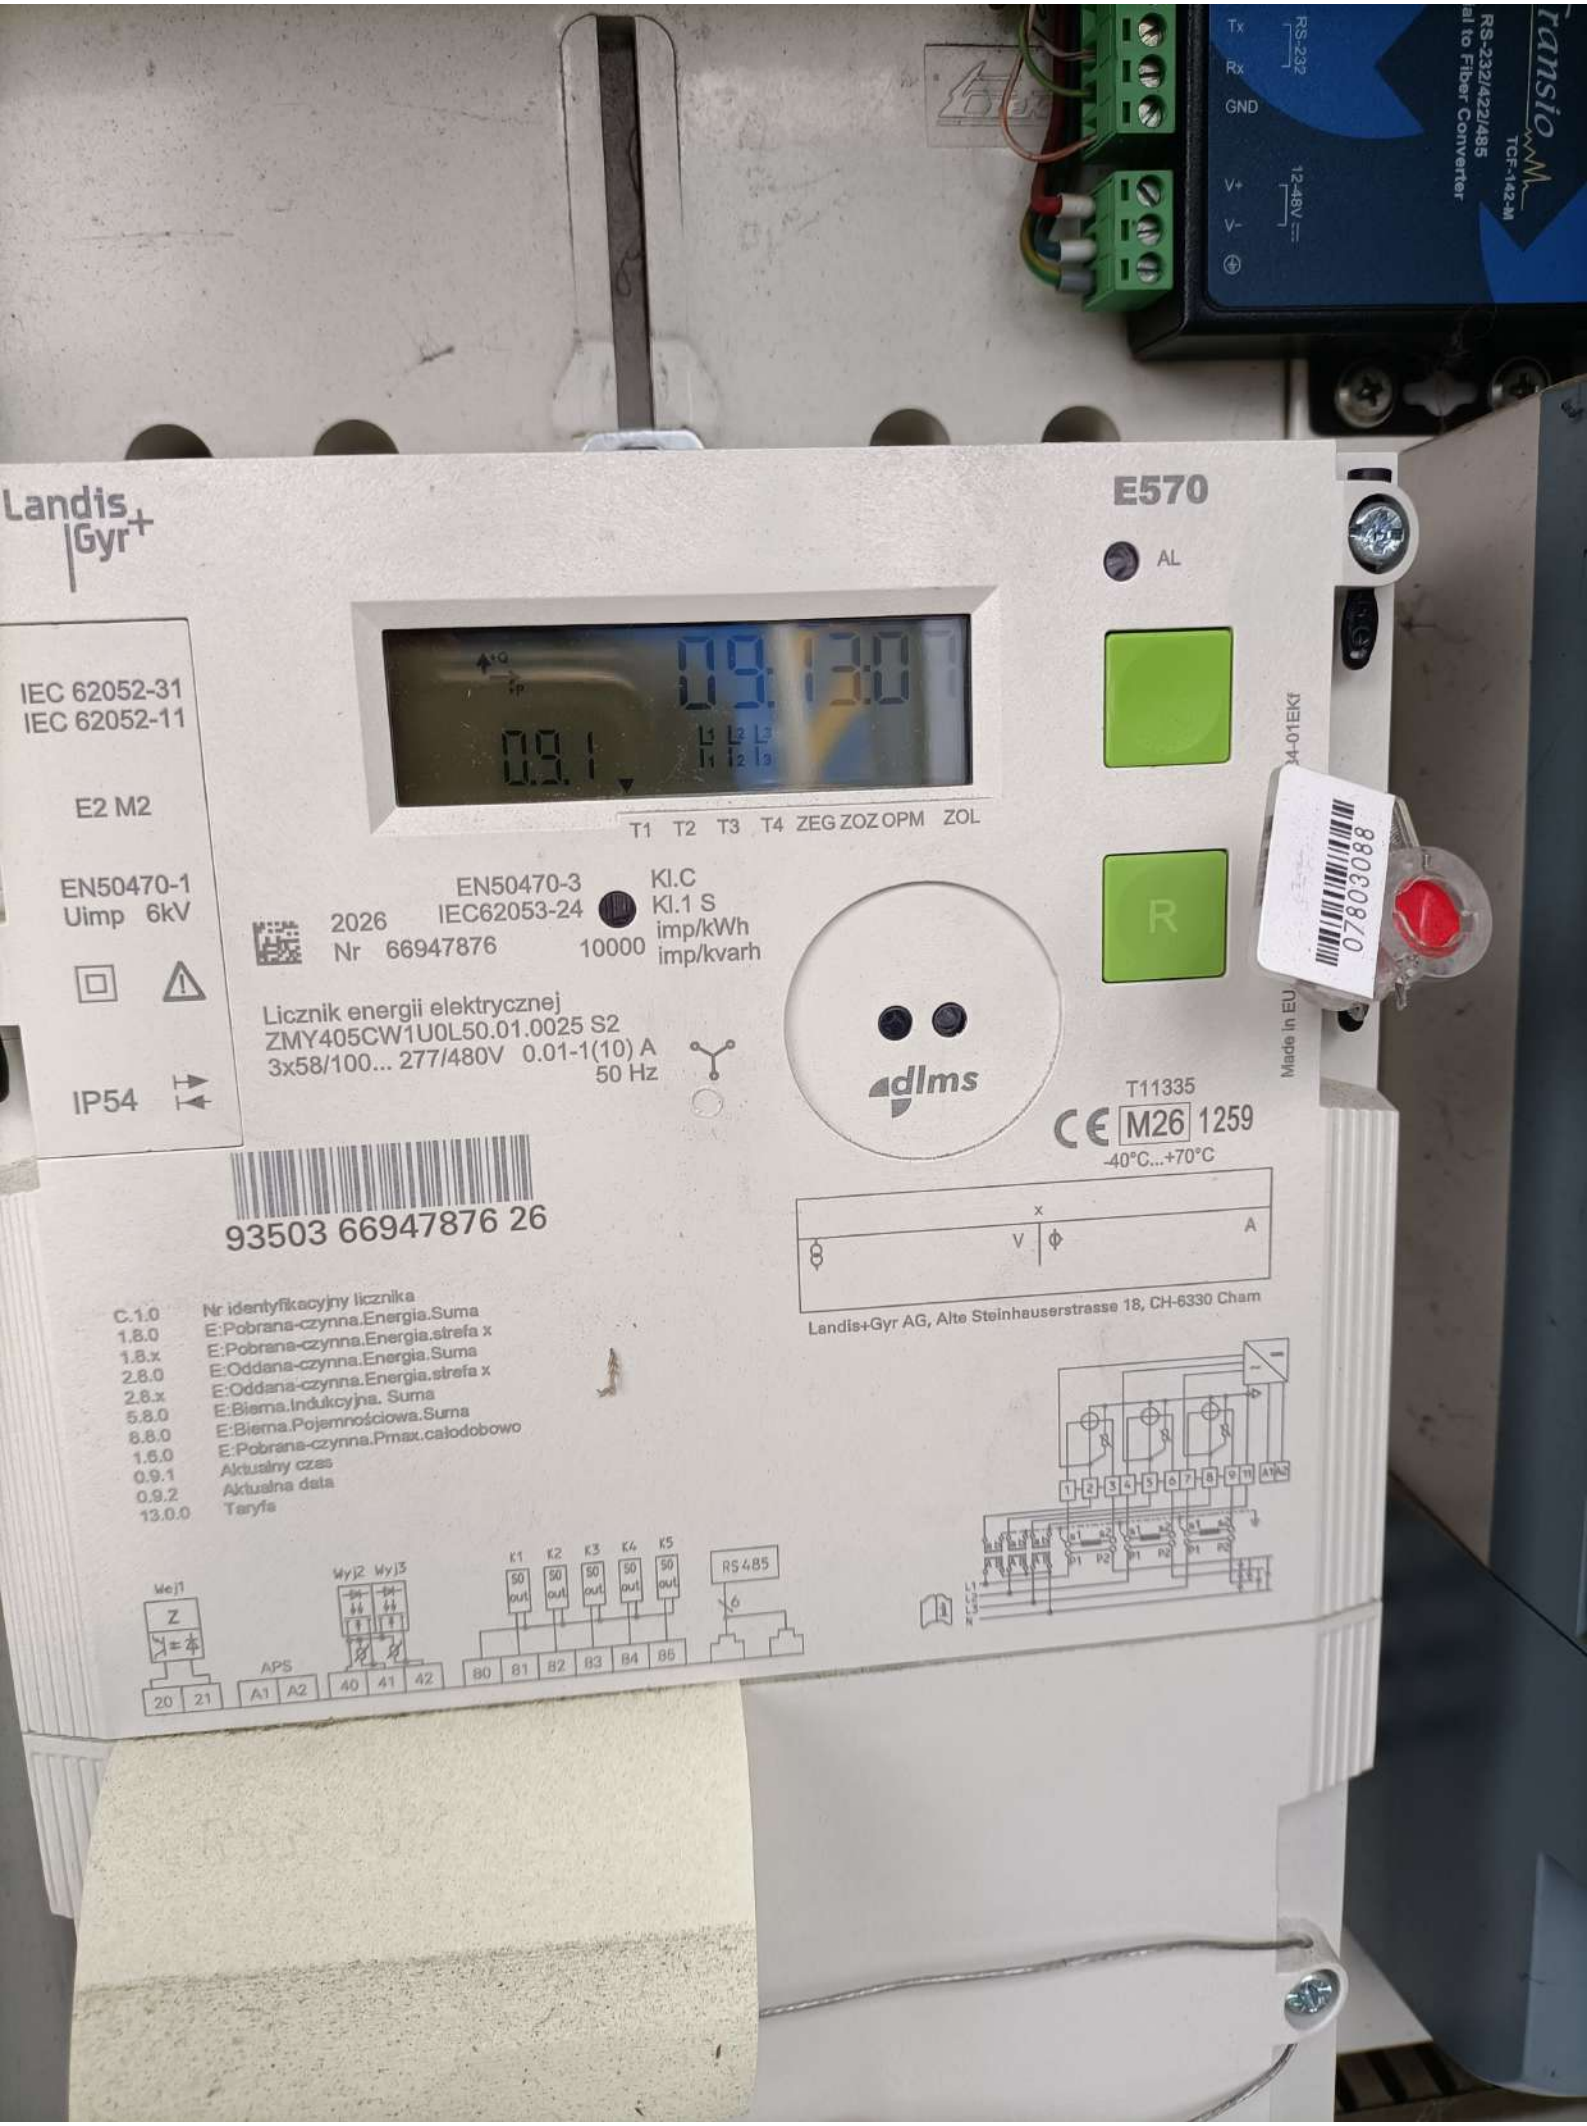
Tx
Rx
GND
RS-232
V+
V-
12-48V
RS-232/422/485
TCF-142-M
Landis+Gyr
E570
AL
R
T1 T2 T3 T4 ZEG ZOZ OPM ZOL
IEC 62052-31
IEC 62052-11
E2 M2
EN50470-1
Uimp 6kV
IP54
EN50470-3
IEC62053-24
2026
Nr 66947876
10000
Kl.C
Kl.1 S
imp/kWh
imp/kvarh
Licznik energii elektrycznej
ZMY405CW1U0L50.01.0025 S2
3x58/100... 277/480V 0.01-1(10) A
50 Hz
dlms
T11335
M26 1259
-40°C...+70°C
Made in EU
07803088
93503 66947876 26
Landis+Gyr AG, Alte Steinhauserstrasse 18, CH-6330 Cham
C.1.0 Nr identyfikacyjny licznika
1.8.0 E:Pobrana-czynna.Energia.Suma
1.8.x E:Pobrana-czynna.Energia.strefa x
2.8.0 E:Oddana-czynna.Energia.Suma
2.8.x E:Oddana-czynna.Energia.strefa x
5.8.0 E:Bierna.Indukcyjna. Suma
8.8.0 E:Bierna.Pojemnościowa.Suma
1.6.0 E:Pobrana-czynna.Pmax.całodobowo
0.9.1 Aktualny czas
0.9.2 Aktualna data
13.0.0 Taryfa
Wej1
Wyj2 Wyj3
K1 K2 K3 K4 K5
RS485
APS
20 21 A1 A2 40 41 42 80 81 82 83 84 86

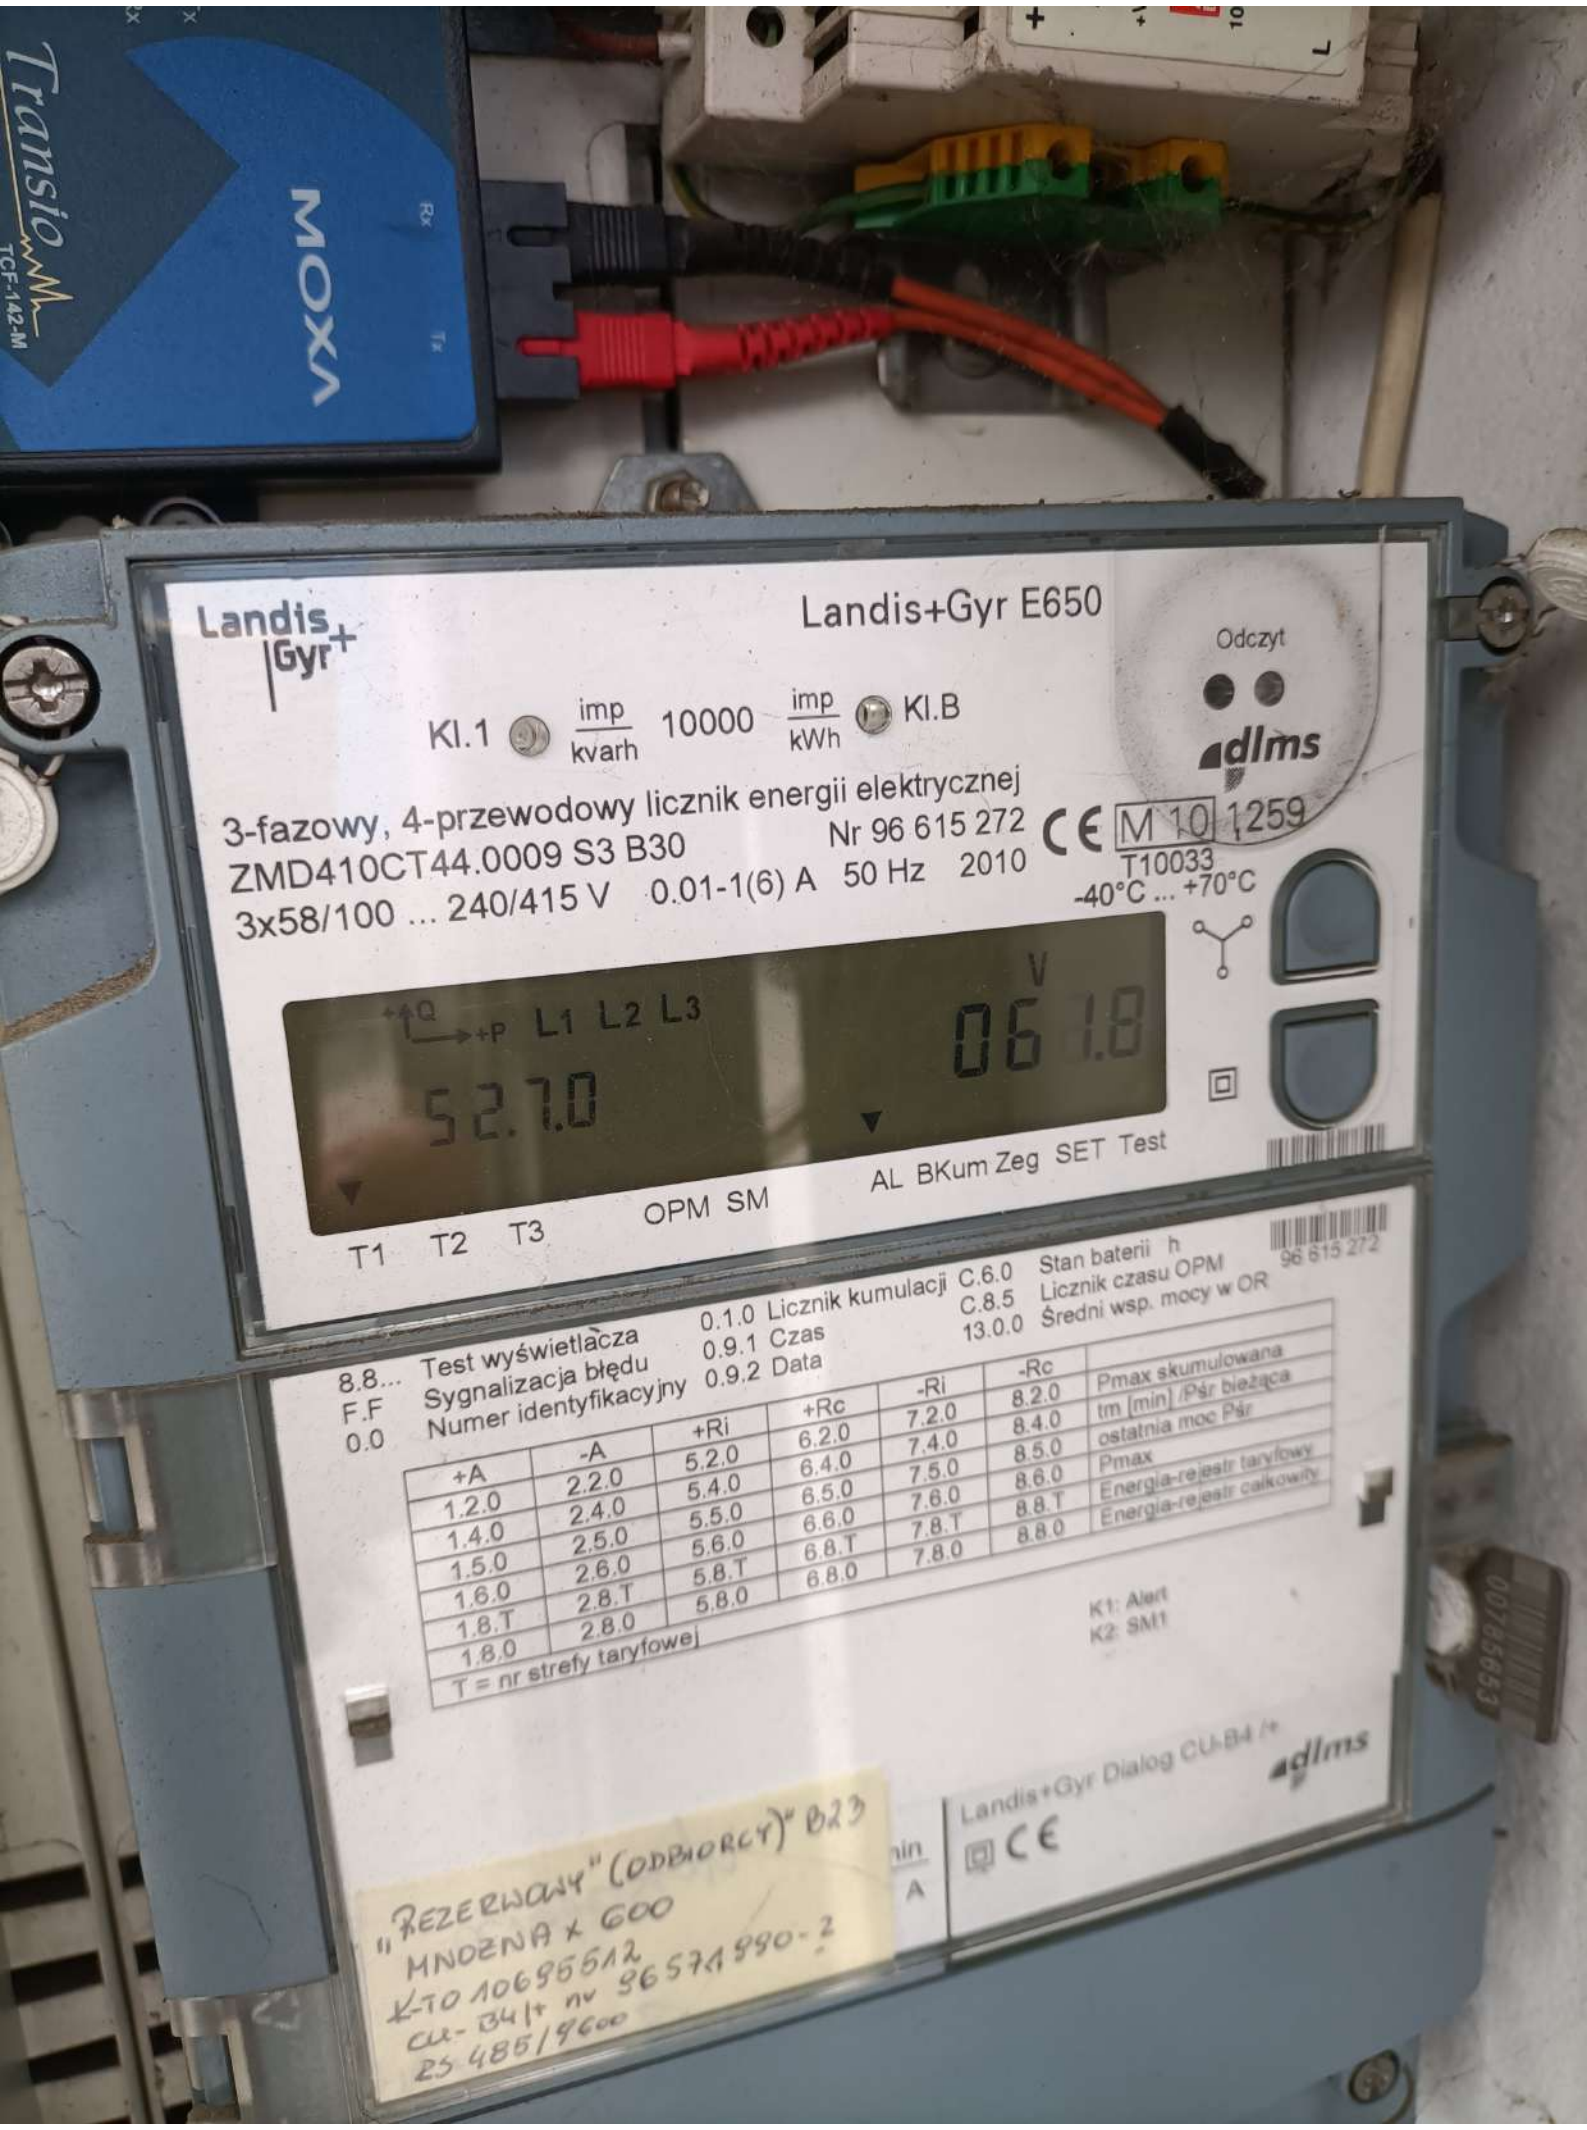
MOXA
Landis+Gyr
Landis+Gyr E650
Odczyt
Kl.1
imp/kvarh
10000
imp/kWh
Kl.B
dlms
3-fazowy, 4-przewodowy licznik energii elektrycznej
ZMD410CT44.0009 S3 B30
Nr 96 615 272
3x58/100 ... 240/415 V
0.01-1(6) A
50 Hz
2010
M 10 1259
T10033
-40°C ... +70°C
+Q
+P
L1 L2 L3
V
T1 T2 T3
OPM SM
AL BKum Zeg SET Test
8.8... Test wyświetlacza
F.F Sygnalizacja błędu
0.0 Numer identyfikacyjny
0.1.0 Licznik kumulacji
0.9.1 Czas
0.9.2 Data
C.6.0 Stan baterii h
C.8.5 Licznik czasu OPM
13.0.0 Średni wsp. mocy w OR
96 615 272
+A
-A
+Ri
+Rc
-Ri
-Rc
1.2.0
2.2.0
5.2.0
6.2.0
7.2.0
8.2.0
Pmax skumulowana
1.4.0
2.4.0
5.4.0
6.4.0
7.4.0
8.4.0
tm [min] /Pśr bieżąca
1.5.0
2.5.0
5.5.0
6.5.0
7.5.0
8.5.0
ostatnia moc Pśr
1.6.0
2.6.0
5.6.0
6.6.0
7.6.0
8.6.0
Pmax
1.8.T
2.8.T
5.8.T
6.8.T
7.8.T
8.8.T
Energia-rejestr taryfowy
1.8.0
2.8.0
5.8.0
6.8.0
7.8.0
8.8.0
Energia-rejestr całkowity
T = nr strefy taryfowej
K1: Alert
K2: SM1
Landis+Gyr Dialog CU-B4 /*
dlms
"REZERWOWY" (ODBIORCY) B23
MNOŻNA x 600
K-TO 10695512
CU-B41* nr 96574990-2
RS 485/9600